



CAJA FORMA BRASERO EN FUNDICION DUCTIL

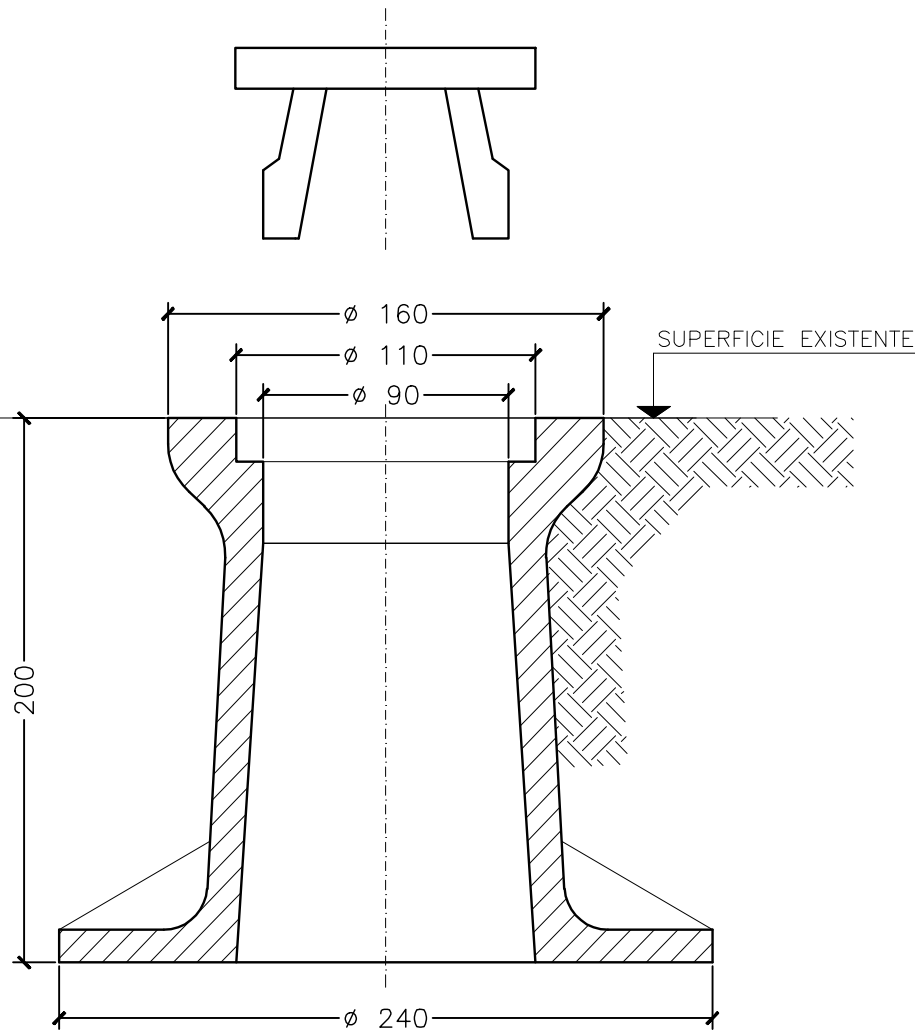

MARCO Y TAPA PARA VALVULA MARIPOSA

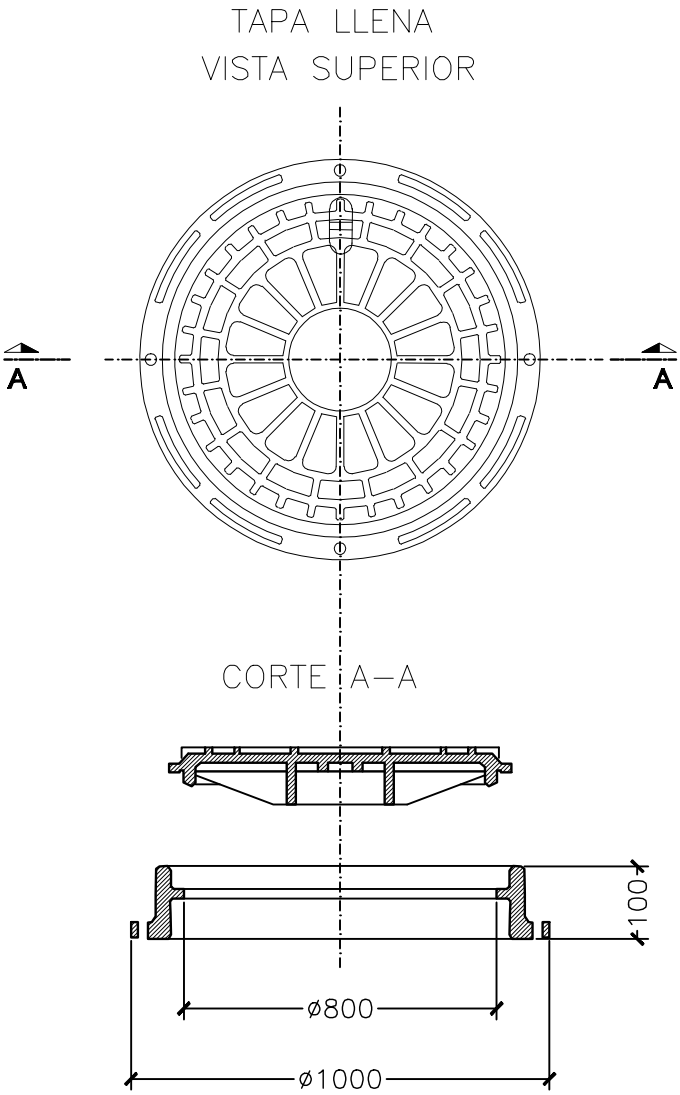

NOTAS:

- Todas las medidas están expresadas en milímetros
- El material será fundición ductil.
- Debe resistir una carga de ensayo de 400 KN según norma EN 124.

 PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGUAS			
MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO		AMPLIACION ACUEDUCTO CENTRO PROVINCIA DE SANTA FE RAMAL TOTORAS SALTO GRANDE PLANO TIPO MARCO Y TAPA DE HºDº Ø600mm	
SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI			
DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA			
PROYECTO: Equipo Santa Fe			
DIBUJO Téc Angel Calegaris		FECHA Noviembre 2010	ESCALAS: PLANO SG-TI-004