


SOBREMACHO DE VALVULA ESCLUSA

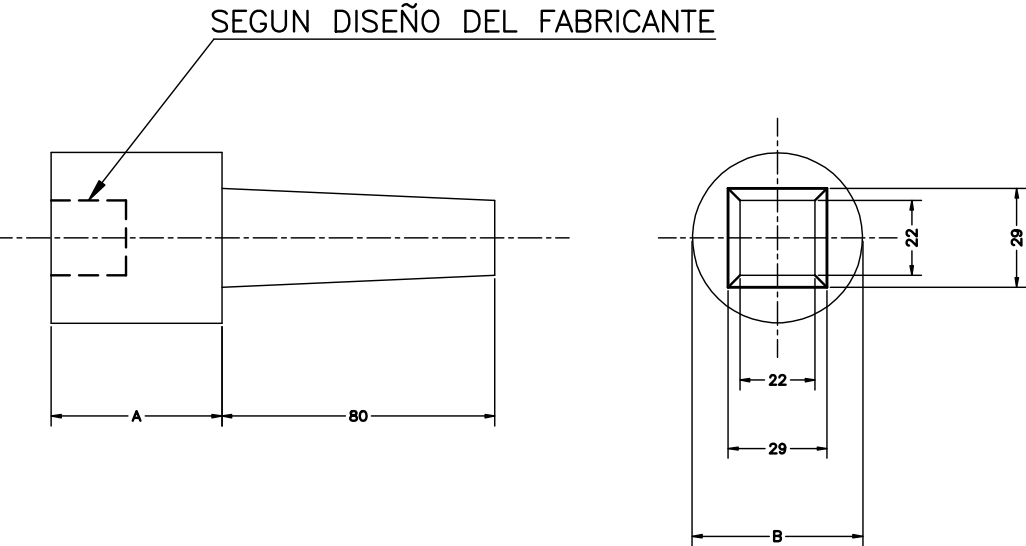


DIMENSIONES		
DIAMETRO NOMINAL VALVULA [mm]	A [mm]	B [mm]
50 a 75	50	50
100 a 200	70	56
250	70	70

NOTAS:

- EL MONTAJE DEL SOBREMACHO A LA VALVULA SE REALIZARA DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE CADA EXTREMO DEL EJE.
- EL SOBREMACHO SE ASEGURARA AL VASTAGO MEDIANTE UN PASADOR O ESPINA DE MATERIAL ANTICORROSIVO, QUE NO DEBERA ABSORBER LOS ESFUERZOS DE APERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA.
- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS
- BLOQUE DE HORMIGON "D" A CONSTRUIR CUANDO LA CALZADA O VEREDA SEA DE TIERRA.

INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESCLUSA

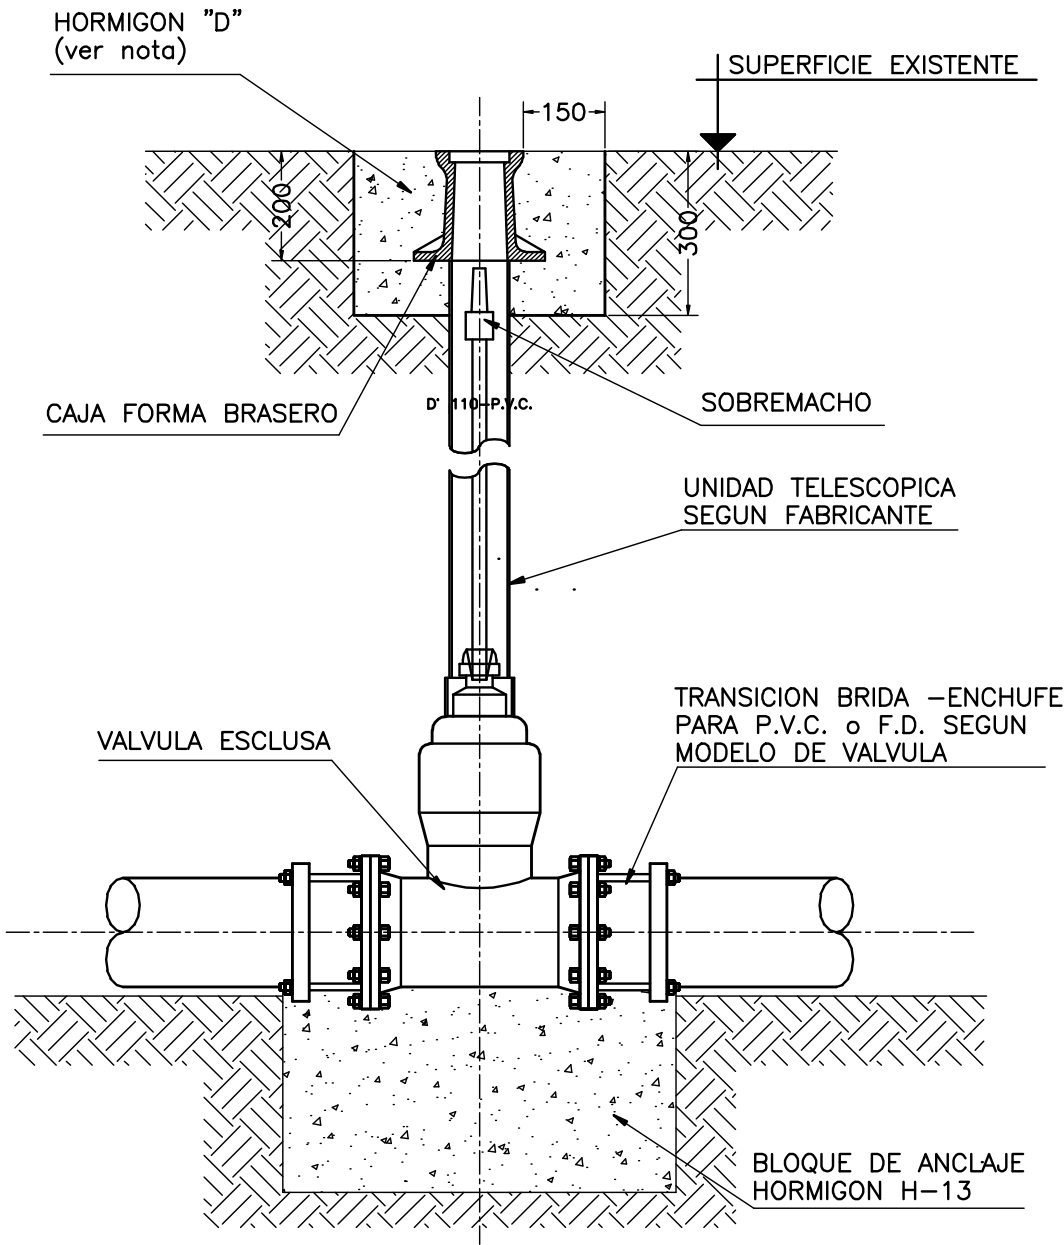

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI

DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN
DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA

PROYECTO: EQUIPO SANTA FE

DIBUJO: EQUIPO SANTA FE

ACUEDUCTO NORTE 1
PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTOS LA CAPITAL Y SAN JERONIMO
INSTALACIÓN DE VALVULA ESCLUSA
DIAMETRO HASTA 250 mm

FECHA
OCTUBRE 2010

ESCALAS:
CROQUIS

PLANO
AN-TI-CA-004