



CAJA FORMA BRASERO EN FUNDICION DUCTIL

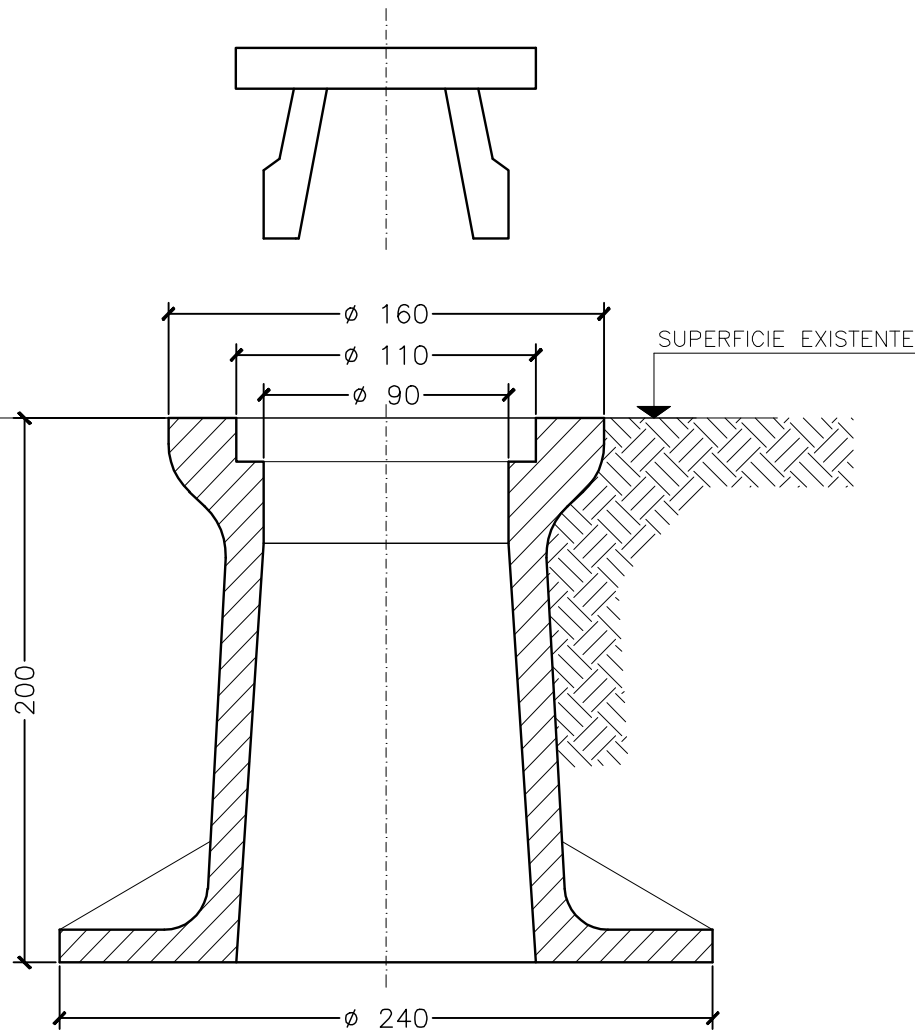

MARCO Y TAPA PARA VALVULA MARIPOSA

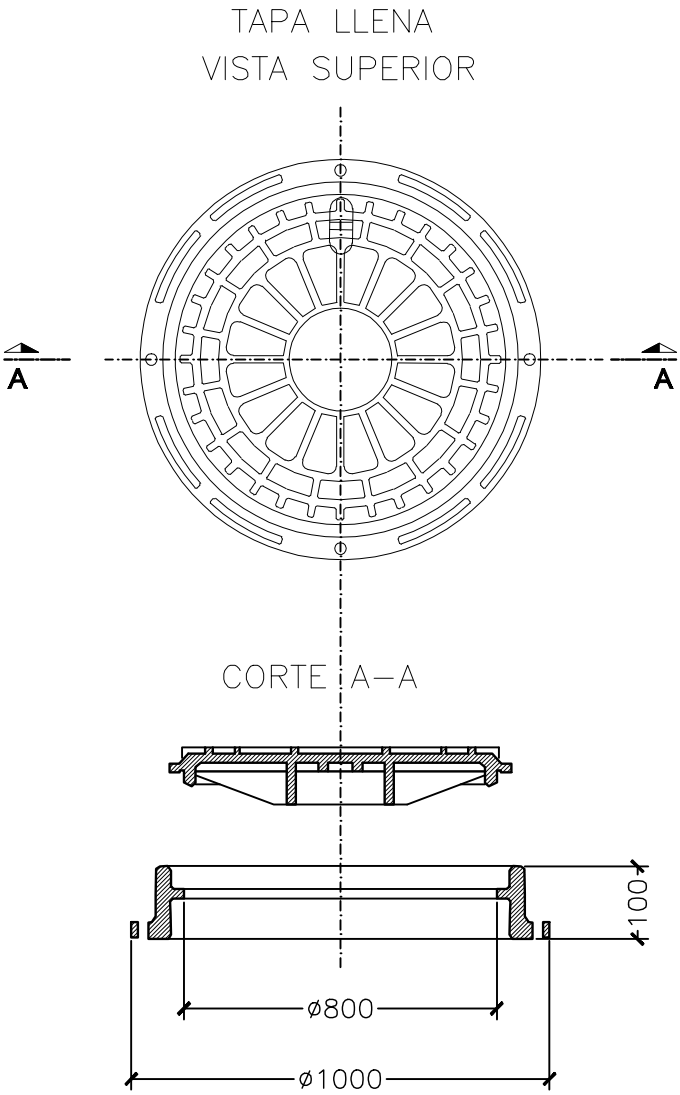

- NOTAS:
- Todas las medidas estn expresadas en milmetros
 - El material ser fundicin ductil.
 - Debe resistir una carga de ensayo de 400 KN segn norma EN 124.

 PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGUAS			
MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO		AMPLIACION ACUEDUCTO CENTRO PROVINCIA DE SANTA FE RAMAL TOTORAS SALTO GRANDE PLANO TIPO MARCO Y TAPA DE H°D° Ø600mm	
SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI			
DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA			
PROYECTO: Equipo Santa Fe			
DIBUJO Téc Angel Calegaris		FECHA Noviembre 2010	ESCALAS: PLANO SG-TI-004