

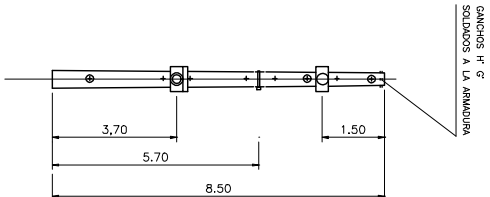
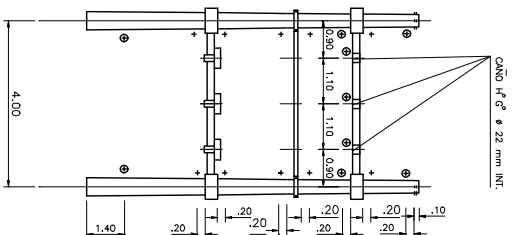
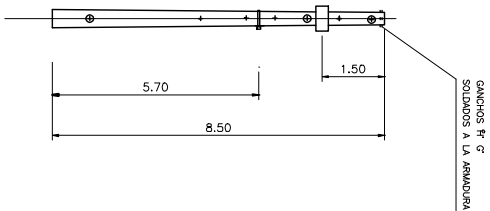
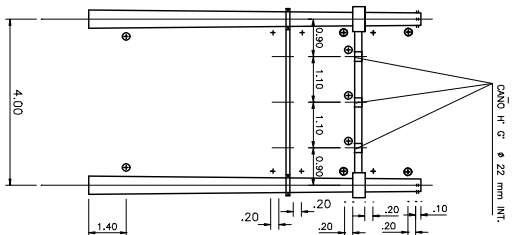


PORTICO DE BARRAS 33 KV

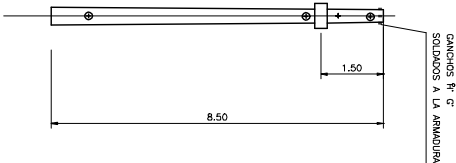

PORTICO TRAFOS DE TENSION Y SERV. AUX. 33 KV

PORTICO DE LINEAS 33

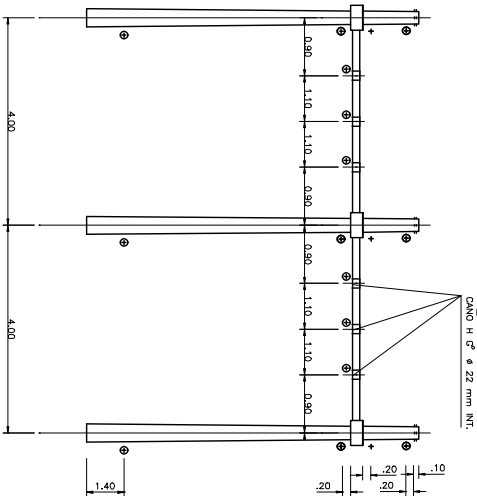

REFERENCIAS

- BLOQUE DE P. A. T., TUBO EXAGONAL, DE BRONCE ø 1/2" W SOLDADA A LA ARMADURA.
- + TUBO DE BRONCE ø 1/2" W SOLDADA A LA ARMADURA Y/MONTEO SUSPENSIÓN CABLE P. A. T.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE				EPE	
FECHA:	08/02/2020	ACUEDUCTO NORTE		Materia Energía	
ESCALA:		PORTICOS DE BARRAS Y LINEAS 33 KV		OBRA N° 5	
PROYECTO	OBRAS ELECTROTECNICAS	OBRAS CIVILES		CAD	
Ing. Hernán Alvarez	Ing. Hernán Alvarez	Ing. Cristian Quinteros		Ing. Hernán Alvarez	
JEFE INGENIERIA BATAIA	JEFE INGENIERIA BATAIA	JEFE AREA INGENIERIA		Ing. Hernán Alvarez	
Ing. P. Troncoso	Ing. P. Troncoso	Ing. Hernán Alvarez		N° 00005	