


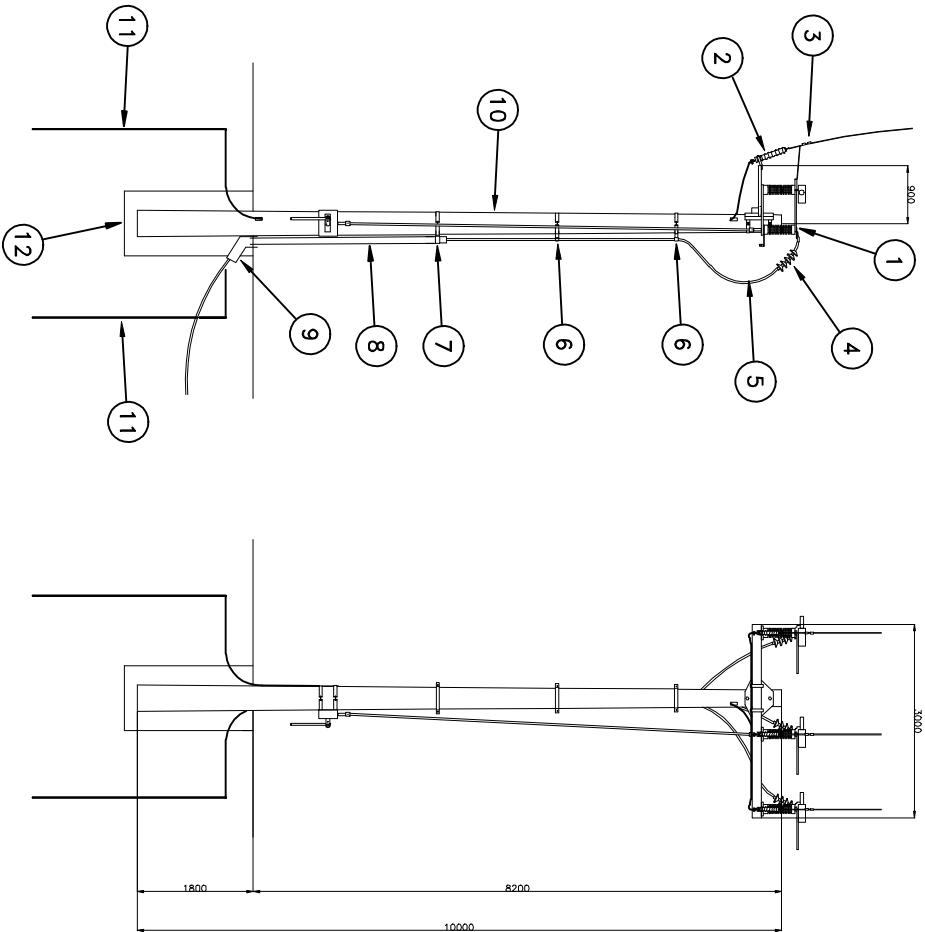

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	Seccionador bajo carga interruptor 33 kV - 600 A	Pza	1
2	Disyuntor polifaseo ZnO 30 kV - 10 kA	Pza	3
3	Grupo MN 203c	Pza	12
4	Conjunto terminal hermoseable interruptor 33 kV	Pza	3
5	C.S. 33 kV s= 1x120 mm2 Cu, con portillo 50 mm2 Cu	---	---
6	Abrazadera de H ¹⁹ para soporte de C.A.S. - MN 336	Pza	2
7	Abrazadera de H ¹⁹ para soqlen de codo 4"	Pza	1
8	Codo de H ¹⁹ diametro = 4"	m	3
9	Codo y codo a 45° de PVC diametro = 6"	Pza	1
10	Peste de H ¹⁹ - 1010/1800	Pza	2
11	Conjunto armado jabolino lisa Ac-Cu - MN 551d	Pzo.	1,75
12	Herrigon H170	ms	

Nota:

La puesta a tierra de los descargadores se realizará en forma independiente por el interior del poste de H¹⁹, con cable 35 mm² Cu y conjunto armado MN 551d.

La puesta a tierra de la estructura y la monja del seccionador se realizará a través de los bloques del poste de H¹⁹, con cable 35 mm² Cu y conjunto armado MN 551d.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE			
FECHA:	PUESTO DE SECC. BAJO CARGA 33 kV - 600 A		
ESCALA:			
PROYECTO	OBRAS ELECTROMECANICAS	OBRAS CIVILES	CAD
JEFE INGENIERIA RAFAELA		JEFE AREA INGENIERIA	
Ing. Fernando Pecante		Lic. Ramiro Celent	
Nuestra Energia			NºEO21