


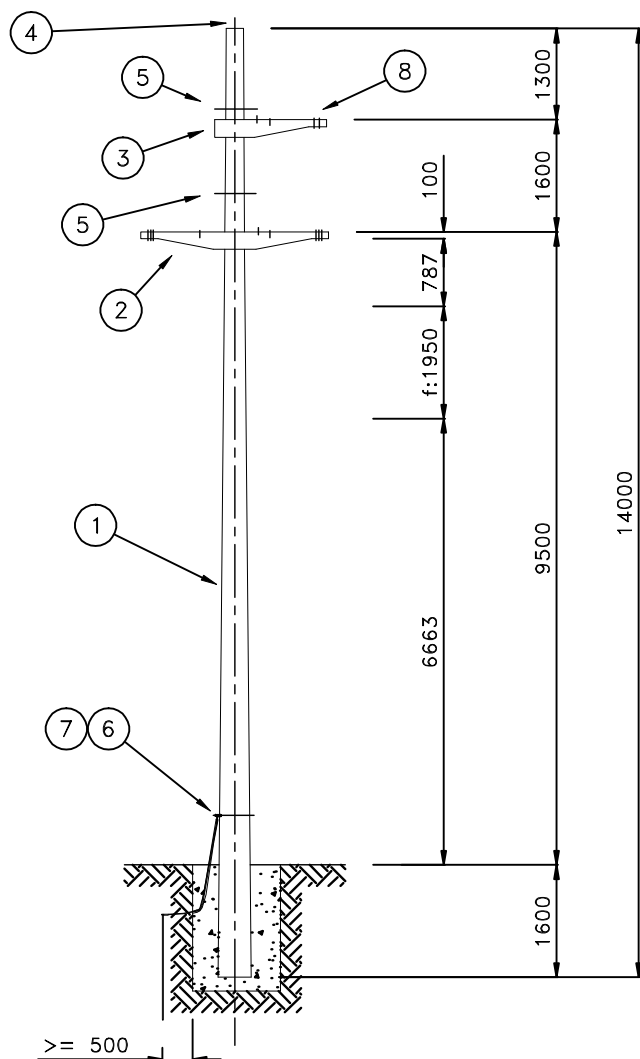

NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE H° SIMPLE.

CONDUCTOR: 95/15 mm² Al/Ac

VANO MAXIMO: 120 m

SIMBOLO	SITE	DESCRIPCION
---------	------	-------------

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 471	14001041	Poste de Hormigon Armado 14,00/1800 - MN 471	Pza	1
2	MN 531	14040023	Cruceta de Hormigon Armado Central Tipo Suspension - MN 531	Pza	1
3	MN 533	14040025	Mensula de Hormigon Armado Tipo Suspension - MN 533	Pza	1
4	TN215		L.M.T. 33 kV SUSPENSION CONDUCTOR GUARDIA	Conj	1
5	TN52		L.M.T. 13,2 - 33 kV PUESTA A TIERRA - SOSTEN	Conj	2
6		47120030	Manguera Flexible 1"	mts	1
7	TN51g		B.T. - M.T. PUESTA A TIERRA (soporte H'A')	Conj	1
8	TN213c		L.M.T. 33 kV CAD. SUSP. - AISLACION CERAMICA	Conj	3

	L.M.T. 33 kV c/H.G. SUSPENSION - DISP. TRIANGULAR		TN430a3	
			MATRICULA:	
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE		HOJA:	1/1
UNIDAD NORMAS		FECHA:	04/06	ESC.:1:100