


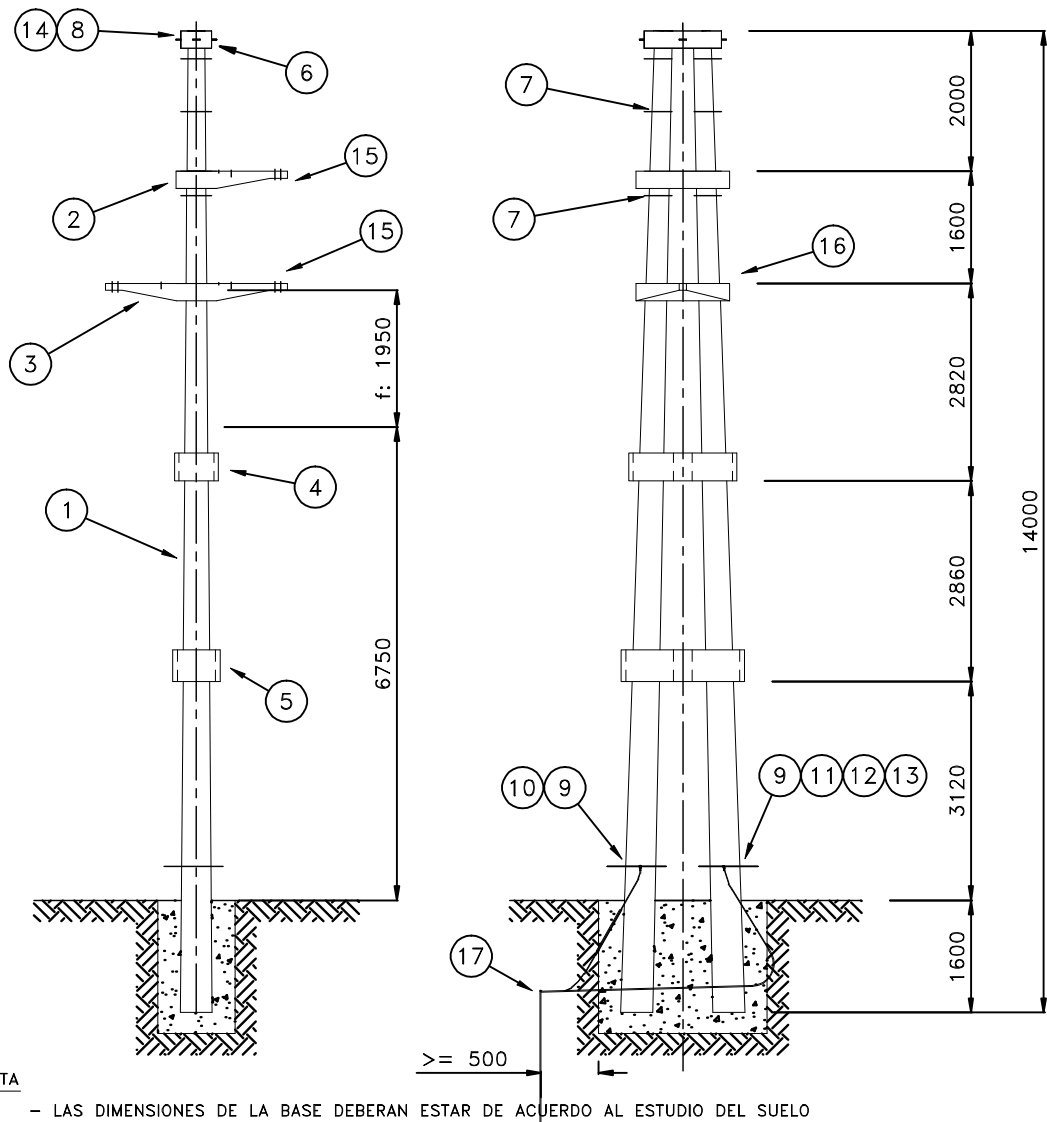

NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE H* SIMPLE.

CONDUCTOR: 50/8 - 95/15 mm² Al/Ac

VANO MAXIMO: 120 m

SIMBOLO SITE	ESTRUCTURA RETENCION
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1		14000021	Poste de H*A* 14,00/1200 s/IRAM 1586	pza	2
2	MN 535	14040035	Mensula de Hormigon Armado - MN 535	Pza	1
3	MN 525	14040031	Cruceta de HoAo Tipo CL 2,40/2x1800 Central - MN 525	Pza	1
4	MN 772	14040083	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V4 - MN 772	pza	1
5	MN 773	14040084	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V6 - MN 773	pza	1
6	MN 168	14040003	Vinculo de Hormigon Armado p/Retenc Hilo de Guardia - MN 168	Pza	1
7	TN53		L.M.T. 13,2 - 33 kV PUESTA A TIERRA - RETENCION	Conj	2
8	MN 1003a	11120368	Conector bifilar p/Cond guardia Ac 50mm ² c/2 bulones MN1003a	pza	2
9		47120030	Manguera Flexible 1"	mts	2
10	TN51g		B.T. - M.T. PUESTA A TIERRA (soporte H*A*)	Conj	1
11	MN 1101b	11120220	Esparrago de conexion de Bce o Laton Laminado - MN 1101b	Pza	1
12	MN 93d	11111004	Terminal Cu Esta±ado Especial p/Identar s=35mm ² - MN 93d	Pza	1
13		16002015	Conductor de Cu Desnudo s=35mm ² (7x2,52)	Mts	3
14	TN214		L.M.T. 33 kV RETENCION CONDUCTOR GUARDIA	Conj	2
15	MN 203c	11120352	Conector p/Cab paralelo Al esta±ado MN 203c	Pza	9
16	TN212a1		L.M.T. 33 kV CAD. RET. - AISLACION CERAMICA	Conj	6
17		11120387	Soldadura cupro aluminotermica P/jab D=14,6mm y Cab Cu 35mm ²	pza	1



L.M.T. 33 kV c/H.G.
RETENCION - DISP. TRIANGULAR

TN432a1

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 04/06

ESC.:1:100

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS