


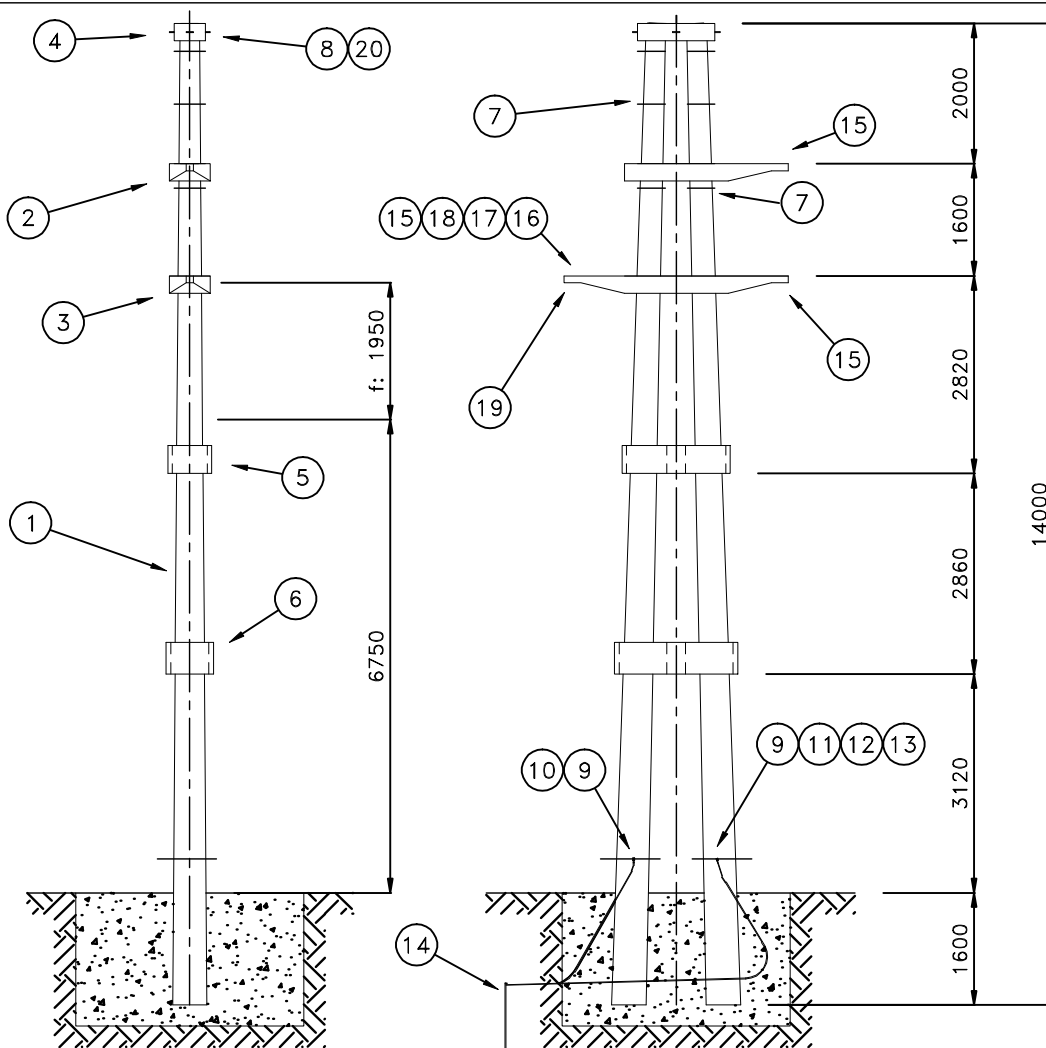

NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE H* SIMPLE.

CONDUCTOR: 50/8 mm² - 95/15 mm² Al/Ac VANO MAXIMO: 120 m

SIMBOLO	SITE	DESCRIPCION
8		ESTRUCTURA DESVIO 90°

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 583b	14001067	Poste de Hormigon Armado 14/2400 - MN 583b	Pza	2
2	MN 539a	14040090	Mensula de Hormigon Armado tipo MT 1,50/2x3000 - MN 539a	pza	1
3	MN 529a	14040089	Cruceta de Hormigon Armado tipo CT 3,00/2x3000 - MN 529a	pza	1
4	MN 168	14040003	Vinculo de Hormigon Armado p/Retenc Hilo de Guardia - MN 168	Pza	1
5	MN 772	14040083	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V4 - MN 772	pza	1
6	MN 773	14040084	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V6 - MN 773	pza	1
7	TN53		L.M.T. 13,2 - 33 kV PUESTA A TIERRA - RETENCION	Conj	3
8	MN 1003a	11120368	Conector bifilar p/Cond guardia Ac 50mm ² c/2 bulones MN1003a	pza	2
9		47120030	Manguera Flexible 1"	mts	2
10	TN51g		B.T. - M.T. PUESTA A TIERRA (soporte H*A')	Conj	1
11	MN 1101b	11120220	Esparrago de conexion de Bce o Laton Laminado - MN 1101b	Pza	1
12	MN 93d	11111004	Terminal Cu Estañado Especial p/Identar s=35mm ² - MN 93d	Pza	1
13		16002015	Conductor de Cu Desnudo s=35mm ² (7x2,52)	Mts	3
14		11120387	Soldadura cupro aluminotermica P/jab D=14,6mm y Cab Cu 35mm ²	pza	1
15	MN 203c	11120352	Conector p/Cab paralelo Al estañado MN 203c	Pza	9
16	MN 414	11120115	Perno Recto - MN 414	Pza	1
17	MN 14	20001007	Aislador Campana - MN 14	Pza	1
18	MN 262b	11120056	Atadura Preformada p/Aislador MN 14 p/Cable Al-Ac 95/15mm ² MN 262b	pza	1
19	TN212a1		L.M.T. 33 kV CAD. RET. - AISLACION CERAMICA	Conj	6
20	TN214		L.M.T. 33 kV RETENCION CONDUCTOR GUARDIA	Conj	1



L.M.T. 33 kV c/H.G.
DESVIO 90° - DISP. TRIANGULAR

TN434a1

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 04/06

ESC.:1:100

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS