



ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA
PUENTES RECTOS

Denominacion	Prog.	Diámetro	Clase	Accesorio	Tipo de Bloque	Dimensiones del bloque										Armaduras (en ambas direcciones)			Cómputos		Tramo		
						Hb	Lb1	Lb2	a	am	aM	Hp	Lp	Ep	Lpl	ap	ep	Cáscara bloque	Pantalla ó detrás cañería	Platea		Vol. Hº	Armad.
	(m)	(mm)	PN			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m3)	(ton.)		
T4	524.88	900	6	C 45º	A	2.60	0.68	3.16	3.00			2.60	4.80	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/8cm		20.000	0.966	Agua Cruda- Puentes Rectos
T9	702.81	900	10	C 45º	A	2.60	0.68	3.16	3.00			2.60	4.80	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/8cm		20.000	0.966	Agua Cruda- Puentes Rectos
T17	1746.56	900	6	C 45º	A	2.40	0.68	3.16	3.00			2.40	4.50	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/12cm		18.010	0.659	Agua Cruda- Puentes Rectos
T20	1854.6	900	10	C 45º	A	2.40	0.68	3.16	3.00			2.40	4.50	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/12cm		18.010	0.869	Agua Cruda- Puentes Rectos
T31	4008.74	900	6	C 45º	A	2.60	0.68	3.16	3.00			2.60	4.80	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/8cm		20.000	0.966	Agua Cruda- Puentes Rectos
T34	4207.92	900	10	C 45º	A	2.60	0.68	3.16	3.00			2.60	4.80	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe12c/8cm		20.000	0.966	Agua Cruda- Puentes Rectos
T42	5531.81	900	6	C 45º	C	2.20	0.97	2.53	1.88			2.20	5.00	0.50	5.00	1.88	0.50	1Fe8c/15cm	1Fe10c/11cm	1Fe16c/8cm	16.327	1.223	Agua Cruda- Puentes Rectos
T44	5589.97	900	6	C 45º	C	2.20	0.97	2.53	1.88			2.20	5.00	0.50	5.00	1.88	0.50	1Fe8c/15cm	1Fe10c/11cm	1Fe16c/8cm	16.327	1.223	Agua Cruda- Puentes Rectos
T45	5594.97	900	6	Ramal T+VM	Especial	2.50	2.00		1.60			3.50	2.50	0.40				1Fe8c/15cm	1Fe8c/15cm		10.390	0.330	Agua Cruda- Puentes Rectos
T47	5708.92	900	6	C 22.5º	A	2.00	0.65	1.36	1.79			3.00	3.00	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe8c/15cm		7.460	0.192	Agua Cruda- Puentes Rectos
T49	5849.24	900	6	C 45º	A	2.60	0.97	2.53	1.88			2.60	4.30	0.50				1Fe8c/15cm	1Fe16c/8cm		13.040	0.939	Agua Cruda- Puentes Rectos
T50	5858.13	900	10	C 45º	A	3.50	1.00	2.00	1.50			4.00	4.00	0.40				1Fe8c/15cm	1Fe16c/8cm		14.280	1.672	Agua Cruda- Puentes Rectos
TOTAL																					193.844	10.969	


BLOQUE TIPO D

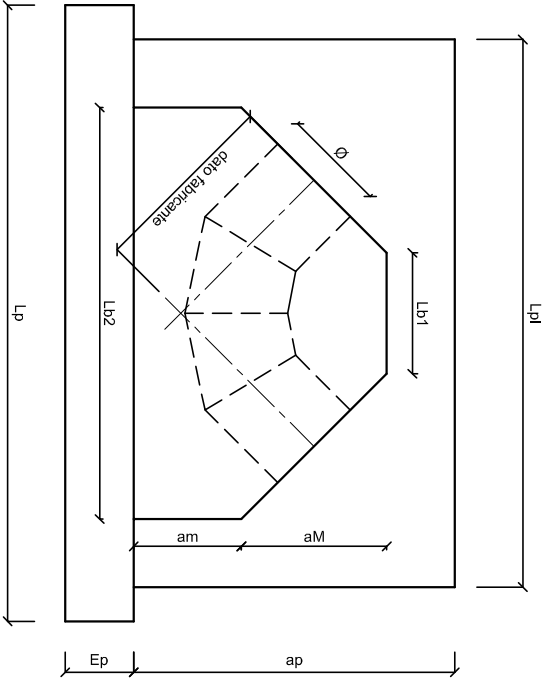


BLOQUE TIPO B

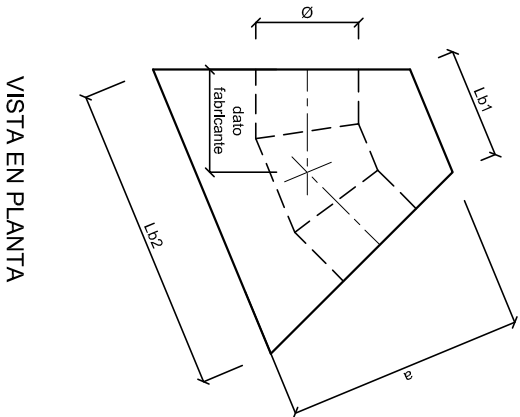


BLOQUE TIPO C

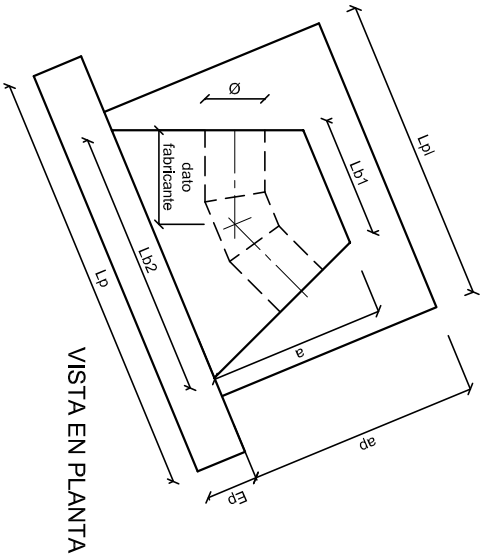

BLOQUE TIPO A

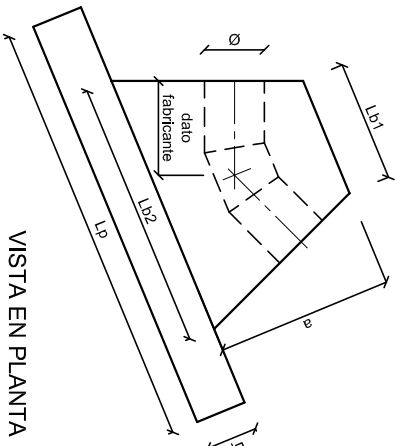



PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI

DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA

PROYECTO:

UTN – Facultad Rerjional Reconquista

ACUEDUCTO RECONQUISTA

PRIMERA ETAPA

PROVINCIA DE SANTA FE

DEPARTAMENTOS GENERAL OBLIGADO Y VERA

DISEÑO Y DIM. BLOQUES DE ANCLAJE

DETALDES DE BLOQUES TIPO

TRAMO AGUA CRUDA - PUENTES RECTOS

DIBUJO:

UTN – Facultad Rerjional Reconquista

FECHA

FEBRERO DE 2011

ESCALA

ACYZN - BA - V

PLANO Nº 4 - 35