


ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA
TRAMO CONJUNTO - ZONA NUCLEO


Denominacion	Prog.	Diámetro	Clase	Accesorio	Tipo de Bloque	Dimensiones del bloque											Armaduras (en ambas direcciones)				Cómputos		Tramo
						Hb	Lb1	Lb2	a	am	aM	Hp	Lp	Ep	Lpl	ap	ep	Cáscara bloque	Pantalla ó detrás cañería	Platea	Vol. Hº	Armاد.	
	(m)	(mm)	PN			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				(m3)	(ton.)	
C2	96.06	900	10	C 90º	D	3.00	0.85	3.39		1.04	1.27	4.20	5.60	0.65	3.40	2.31	0.35	1Fe8c/15cm	1Fe12c/10cm	1Fe12c/9.5cm	35.360	1.334	Agua Tratada- Zona Núcleo- Tramo Conjunto
C3	183.24	900	10	C 22,5º	A	2.00	0.65	1.36	1.79			2.40	2.70	0.50			0.50	1Fe8c/15cm	1Fe8c/15cm		6.200	0.161	Agua Tratada- Zona Núcleo- Tramo Conjunto
C4	282.87	900	10	C 22,5º	A	2.00	0.65	1.36	1.79			2.70	2.70	0.50			0.50	1Fe8c/15cm	1Fe8c/15cm		6.600	0.171	Agua Tratada- Zona Núcleo- Tramo Conjunto
TOTAL																					48.160	1.666	

BLOQUE TIPO D




BLOQUE TIPO A

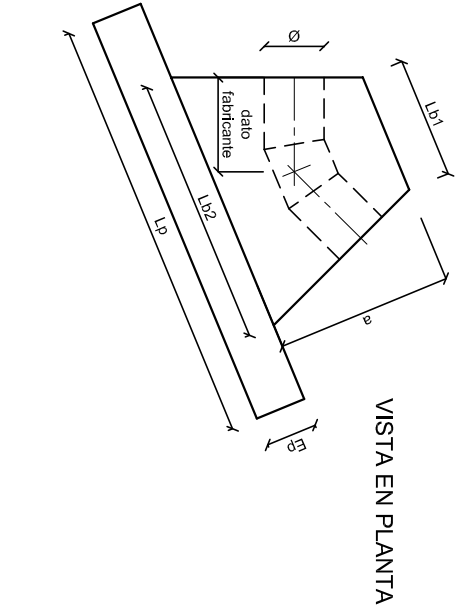

BLOQUE TIPO B

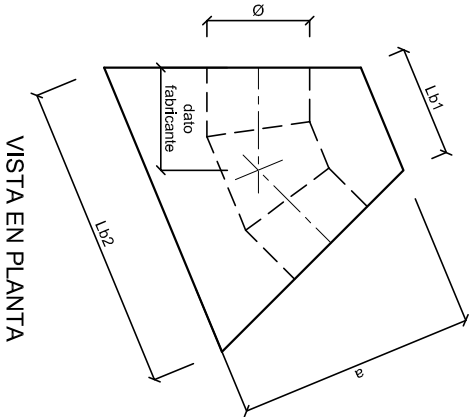

BLOQUE TIPO C

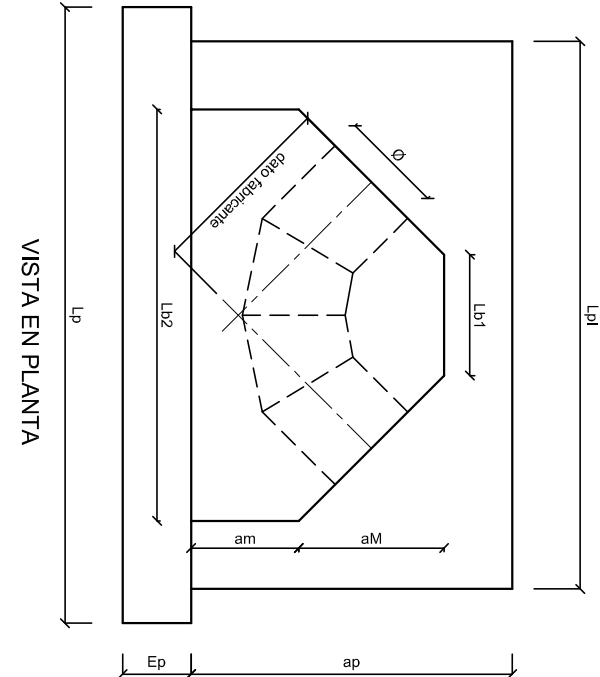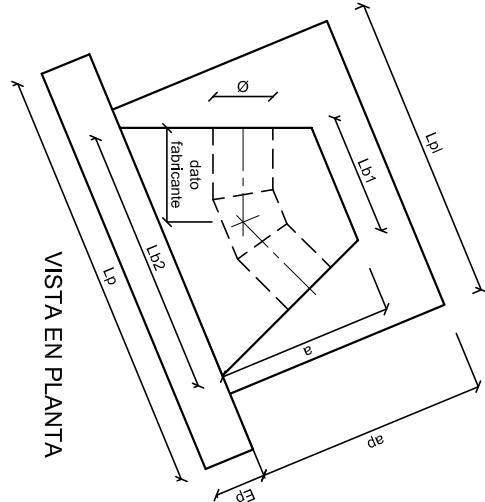

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO	ACUEDUCTO RECONQUISTA		
SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI	PRIMERA ETAPA		
DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA	PROVINCIA DE SANTA FE		
PROYECTO:	DEPARTAMENTOS GENERAL OBLIGADO Y VERA		
UTN – Facultad Rerjional Reconquista	DISEÑO Y DIM. BLOQUES DE ANCLAJE		
UTN – Facultad Rerjional Reconquista	DETALDES DE BLOQUES		
DIBUJO:	TRAMO A. T. CONJUNTO ZONA NUCLEO		
UTN – Facultad Rerjional Reconquista	FECHA	ESCALA	ACYZN - BA - VI
	FEBRERO DE 2011		PLANO Nº 4 - 36