


SOBREMACHO DE VALVULA ESCLUSA

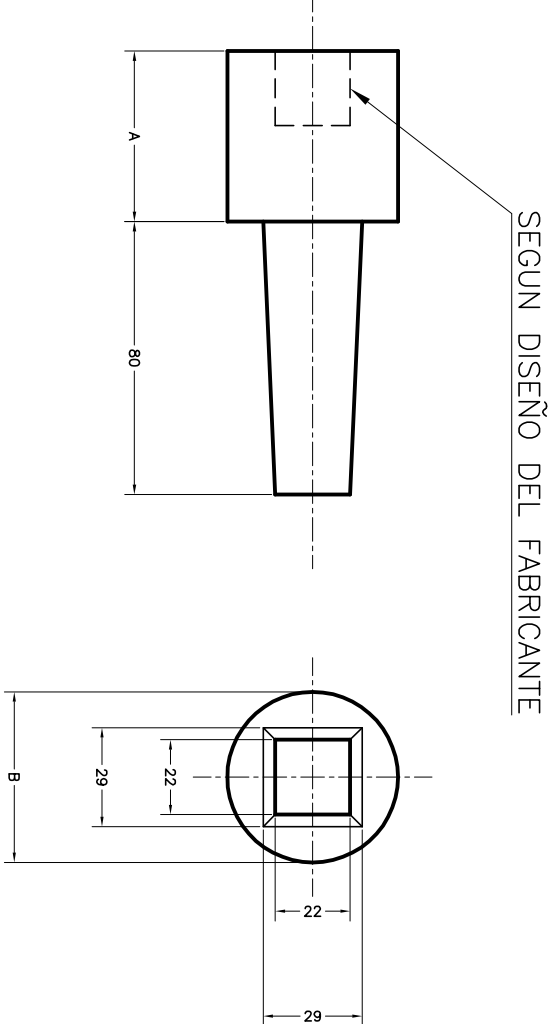



DIMENSIONES		
DIAMETRO NOMINAL VALVULA [mm]	A [mm]	B [mm]
50 a 75	50	50
100 a 200	70	56
250	70	70

NOTAS:

- EL MONTAJE DEL SOBREMACHO A LA VALVULA SE REALIZARA DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE CADA EXTREMO DEL EJE.
- EL SOBREMACHO SE ASEGURARA AL VASTAGO MEDIANTE UN PASADOR O ESPINA DE MATERIAL ANTICORROSIVO, QUE NO DEBERA ABSORBER LOS ESFUERZOS DE APERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA.
- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS
- BLOQUE DE HORMIGON "D" A CONSTRUIR CUANDO LA CALZADA O VEREDA SEA DE TIERRA.

INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESCLUSA

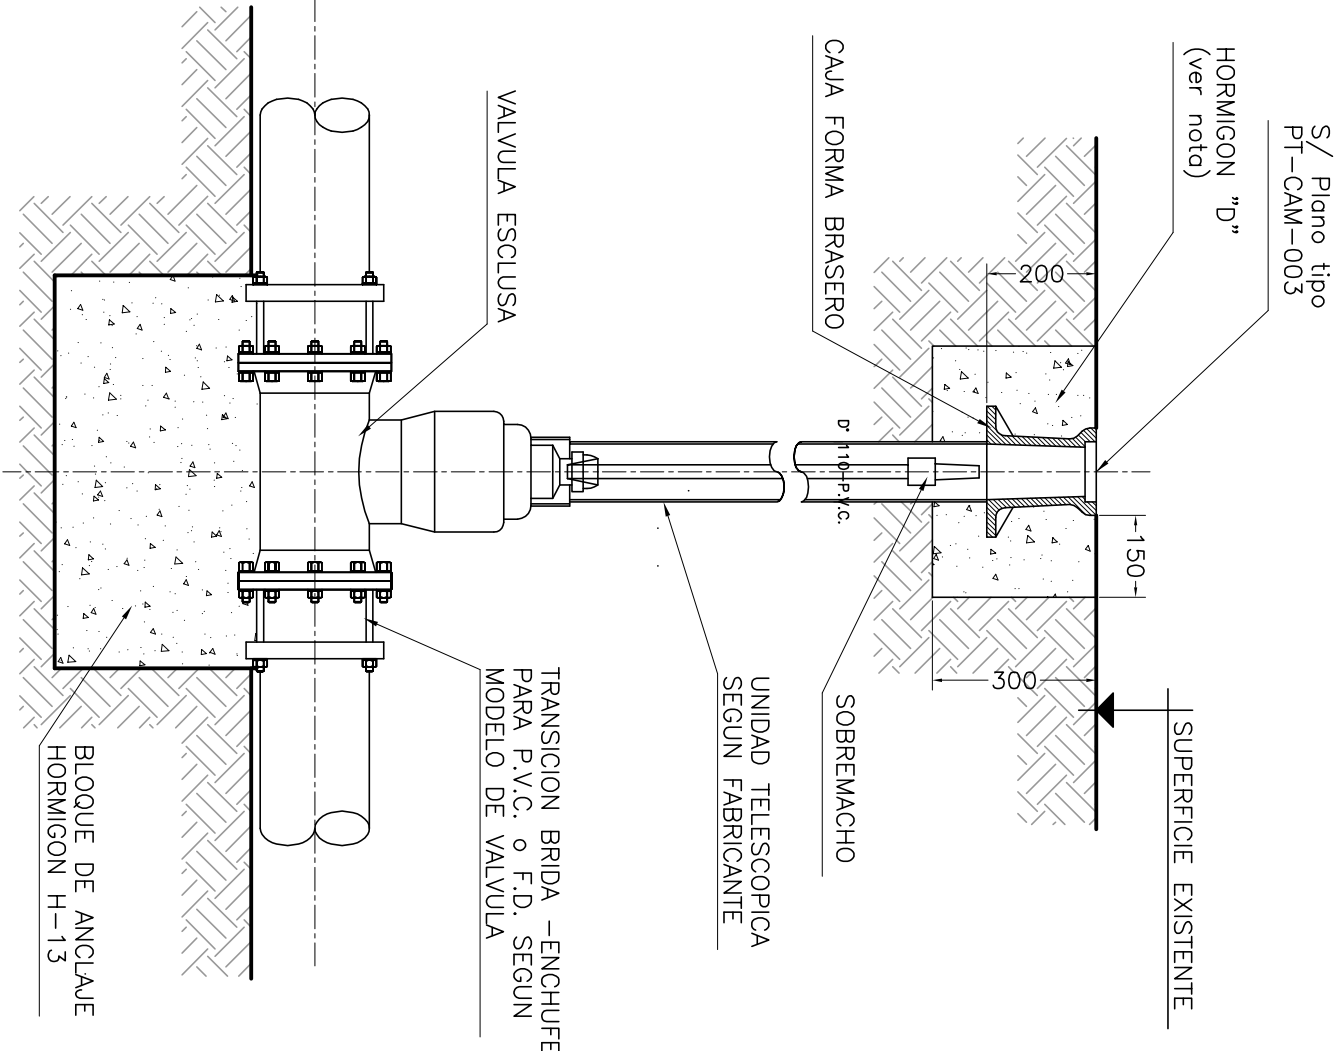

 PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGUAS					
MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO					
SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI					
DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA					
PROYECTO:					
UTN – Facultad Rerjional Reconquista					
DIBUJO:					
UTN – Facultad Rerjional Reconquista					
ACUEDUCTO RECONQUISTA PRIMERA ETAPA					
PROVINCIA DE SANTA FE					
DEPARTAMENTOS GENERAL OBLIGADO Y VERA					
INSTALACIÓN DE VALVULA ESCLUSA					
DIAMETRO HASTA 250 mm					
FECHA	ESCALAS	PT - CAM - 001			
FEBRERO DE 2011					