




TAPA (mm)	$110 \leq \phi \leq 150$
CAJA (mm)	
Base superior de la caja :	$145 \leq A \leq 180$
Base inferior de la caja :	$160 \leq A \leq 185$
Altura (mm) :	$120 \leq H \leq 140$
Alojamiento caño (mm) :	$112 \leq \phi_c \leq 130$

NOTA : Las tolerancias de las dimensiones seran de 3 mm., con excepcion de los espesores que seran los necesarios para soportar las condiciones de diseño.
 El espacio entre la tapa y el borde interno de la caja no superara los 2 mm.
 El material sera plastico (poliamida, PRFV, etc) o fundicion.
 El color sera negro mate.

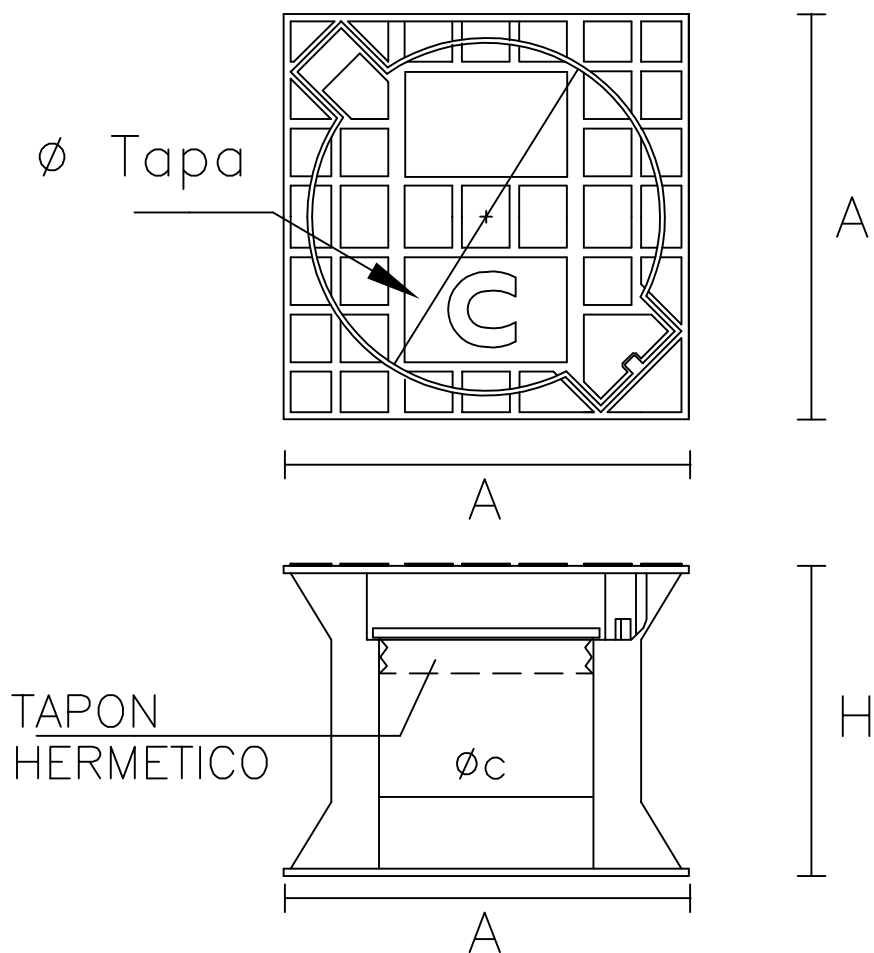

GOBIERNO DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y PRESERVACIÓN
 DE LOS RECURSOS HDRICOS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI

SUBSECRETARIO: ING. FERNANDO MUSSI

DIRECTORA PROV.: ING. LILIA ROSSI

PROYECTO: S & D ING. ASOCIADOS

DIBUJO:

OBRA: SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES

LOCALIDAD: BOMBAL

CAJA PARA BOCA DE ACCESO
 A CONECCIÓN CLOACAL

FECHA Febrero de 2011 | ESCALA S / E | PLANO N°