
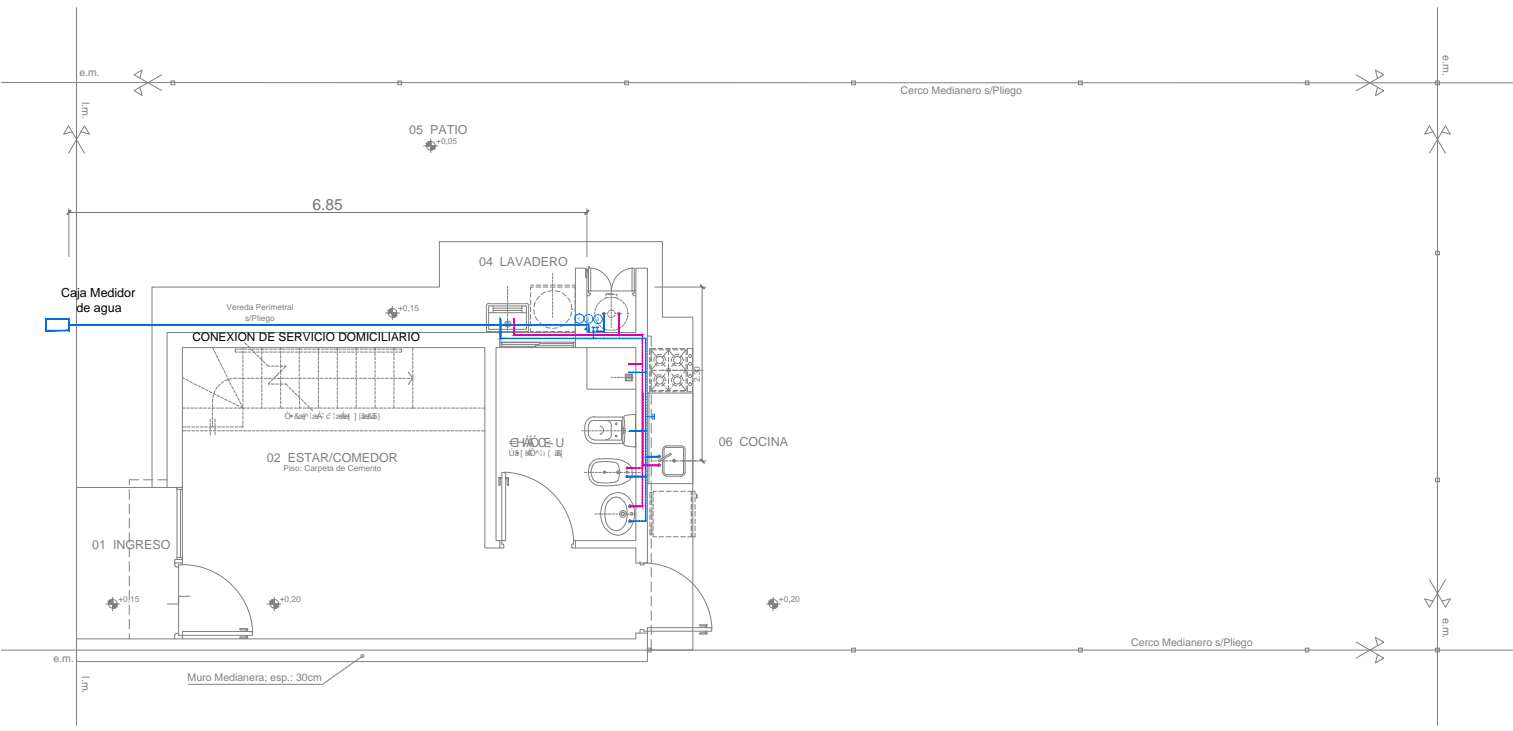


SECTOR SANITARIO Esc. 1:25

PLANTA BAJA Esc. 1:100

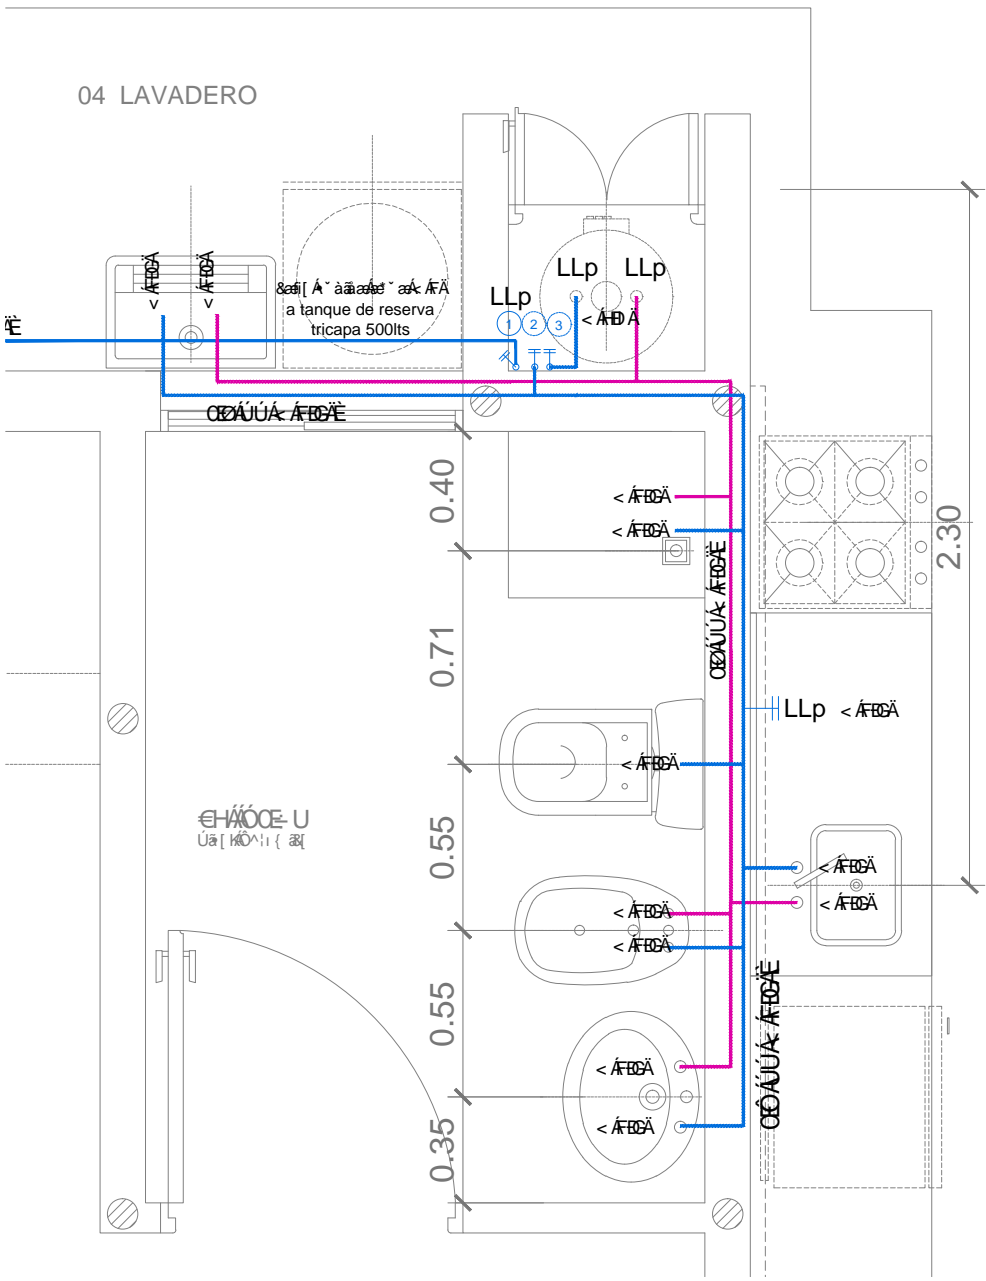

- AGUA de BAJADA DE RESERVA
- CONEXION DE
- AGUA CALIENTE

1

SUBIDA DE AGUA DE RED

2

BAJADA DE AGUA DE RESERVA SANITARIA

3

BAJADA DE AGUA DE RESERVA A TERMOTANQUE

NOTA:
Toda la instalación realizada en polipropileno sanitario, cuyas uniones se
realizarán a 40cm sobre el nivel de piso terminado (NPT), salvo en el caso de la
La altura de la conexión de agua fría de 30cm NPT, la conexión de agua
caliente se realizará a 35cmNPT; todas las llaves de paso se instalarán a 40cm
sobre el nivel de piso terminado (NPT), salvo en el caso de la conexión en contrario por parte de
la conexión de agua fría.

El presente proyecto de obra de
sanitización de la vivienda se
realiza en cumplimiento de lo
establecido en el Plan de
Iniciativa de Obras de
Infraestructura de la
Municipalidad de Santa Fe