

ESTRUCTURA DE H. A.
DE VENTILACIÓN Y
SOPORTE MECANISMO DE
EXTRACCIÓN

TAPA HERMÉTICA
ESPEJOS
NORMAL 7 L
EN ACERO

TAPA HERMÉTICA
ESPESOR 3 mm
NORMAL 'L' 1
EN ACERO INOXIDABLE

GUÍA DE IZAJE
DE SÓLIDOS, P
INDIXIDABLE A
CON DEDICAT

PARA EL ARRIL
SEGUN DETALL

CANASTO PARA
SE CONSTRUIR
304, Y DEBE
SOPORTES CON
LAS CHAPAS.
EN TROBILLO
Y NO MENOS 4
CUL DADAS CON

PERFILES, LE
DE ACERO DE
PARA ELEVAR
POSICION HAS
YA DESCRIPTO

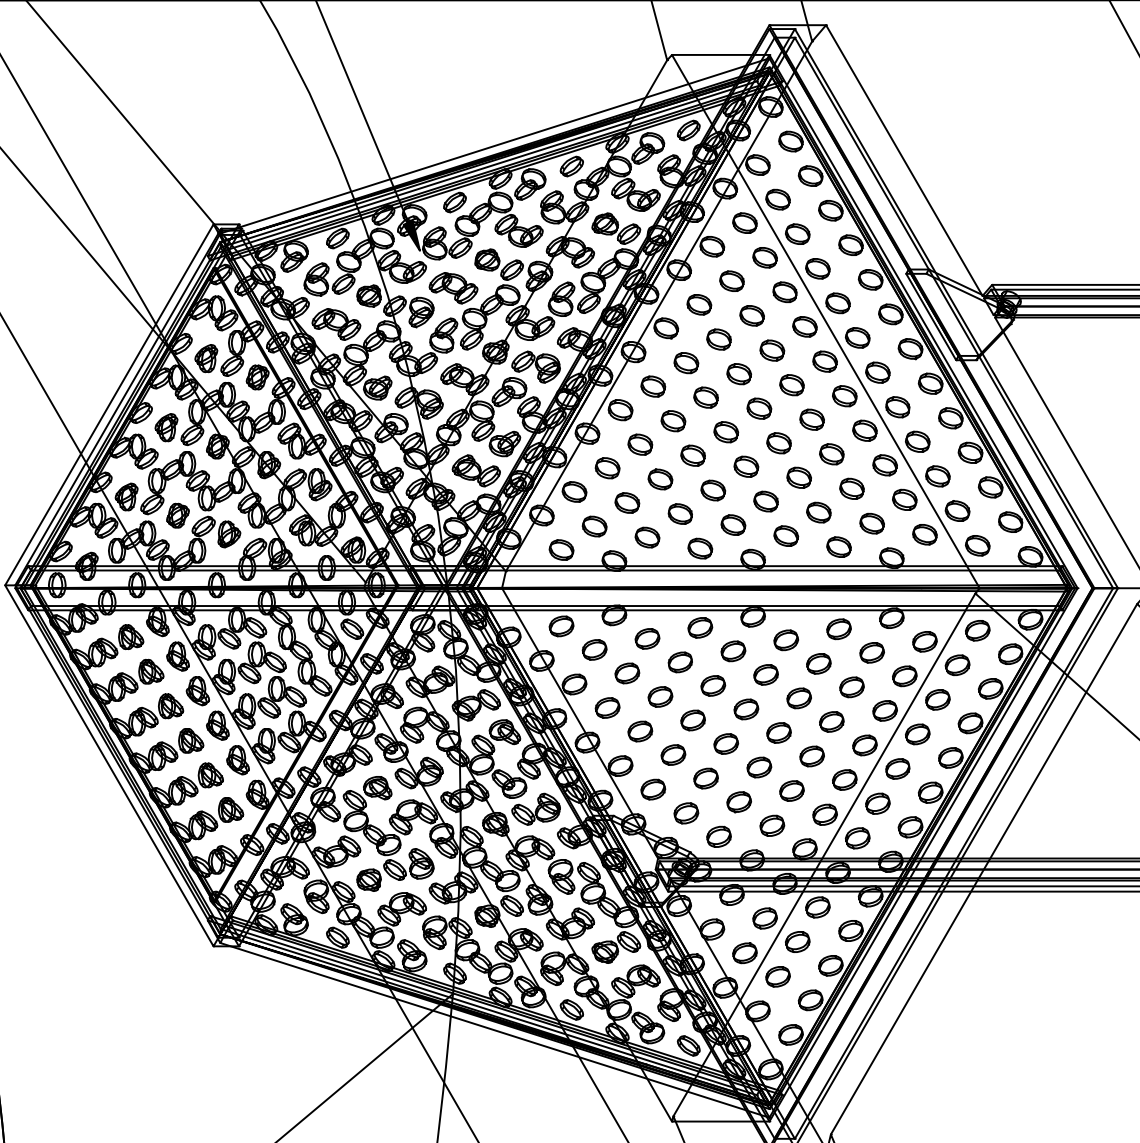
1833



PROVINCIA
TERIO DE AGUAS, SER
CCIÓN PROVINCIAL D
DE LOS RE

[illegible]

FECHA	P
-------	---

 GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	
INGENIERO: ABOG. ANTONIO CLAUDIO SECRETARIO DE AGUAS: ING. H. GROSOLINI SUBSECRETARIO: ING. FERNANDO MUSSI DIRECTORA PROV.: ING. LILIA ROSSI Administrador Sanitario Técnicos, Propagandistas		Ing. LUIS CARLOS JOSE OBRA: Diseñamos Ocasales a la Localidad: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA Departamento: CASEROS.- ESTACIÓN ELEVADORA Nº 2: PLANTA, VISTAS, CORTES Y PLANILLA DE DATOS	
FECHA: _____ ESCALA: 5/10 PL. _____			

[illegible]

ESTRUTURA DE 1^{er} A^o
DE VENTILACIÓN Y
SOPORTE MECÁNICO DE
EXTRACCIÓN

LOSAS DE TECHO DE 1^{er} A^o
ESPESOR 0,15 m²

PARA HERMETICIDAD DE COBERTURA,
EN EL CASO DE ACERO INOXIDABLE,
NORMA 1^{er} 1^{er}, CONVENIENTEMENTE
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

PARA HERMETICIDAD DE COBERTURA, EN
EL CASO DE ACERO INOXIDABLE,
NORMA 1^{er} 1^{er}, CONVENIENTEMENTE
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

SEGUN PERFILES DE CORRESPONDENCIA
SEGUN PERFILES.

GUÍA DE IZAJE DE CANASTO DE RETE
DE SOLADUR. PERIL, NORMA 1^{er} 1^{er}, EN
CON PERFILES DE LAS MISMAS DIMENSIONES
SEGUN PERFILES.

REVOLUCIÓN IMPERMEABLE
EN PISOS Y PAREDES

CANASTO PARA RETENER SALIDOS
SE CONSTRUirá EN ACERO INOXIDABLE,
NORMA 1^{er} 1^{er}, CON PERFILES DE LAS MISMAS
DIMENSIONES SEGUN PERFILES. EN
REBELLIDOS GOMERO 20 mm C
2, 10 metros de 100 x 100 en el caso de
PERFILES TENDRÁ UNA CARGA 0,5 C
PARA ELEVAR EL CANASTO DE SUMER-
GIDOR HASTA EL ELEMENTO DE IZAJE
Y REBELLIDO.