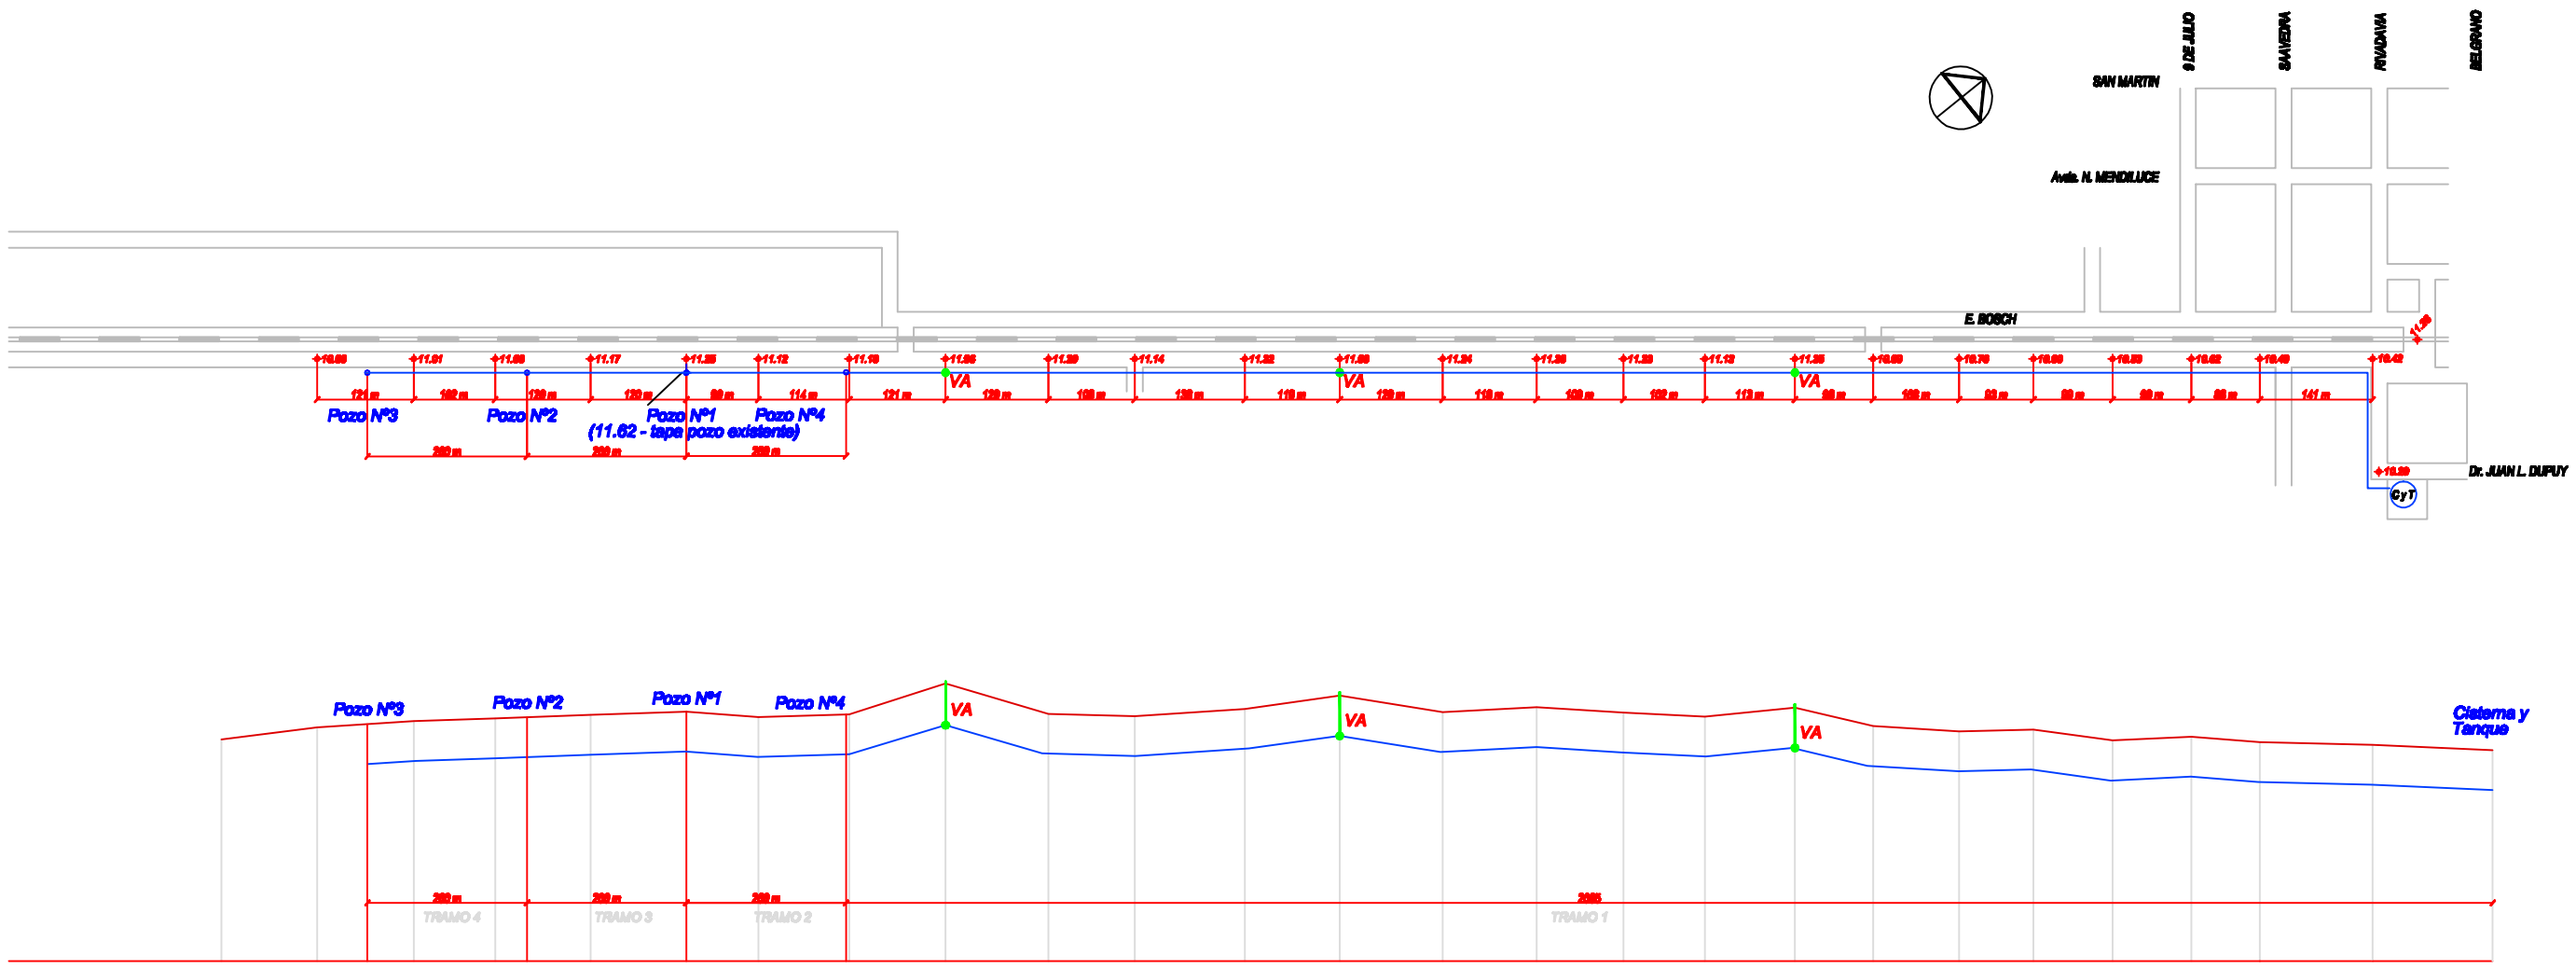

COTA	10.56	10.86	11.01	11.08	11.17	11.25	11.12	11.18	11.96	11.20	11.14	11.32	11.66	11.24	11.36	11.23	11.13	11.35	10.80	10.76	10.80	10.53	10.62	10.49	10.42	10.29
PROGRESIVA	786	906	1027	1129	1249	1369	1459	1573	1694	1823	1931	2069	2188	2317	2435	2544	2646	2759	2857	2965	3058	3157	3256	3342	3483	3634

REFERENCIAS:

- TERRENO NATURAL
- COLECTORA DE POZO A CISTERNA
- CY T — CISTERNA Y TANQUE DE RESERVA
- PERFORACION
- TR — TANQUE DE RESERVA
- VA — VALVULAS DE AIRE

DIÁMETROS DE LAS CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN

TRAMO 1 - PVC Ø 140 mm - C/10
TRAMO 2 - PVC Ø 110 mm - C/10
TRAMO 3 - PVC Ø 90 mm - C/10
TRAMO 4 - PVC Ø 63 mm C/10

GOBIERNO DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO	LOCALIDAD: DIEGO DE ALVEAR DPTO.: GRAL. LÓPEZ
SECRETARIO DE AGUAS: ING. H. ORSOLINI	**CAPTACION E IMPULSION** **Perfil**
SUBSECRETARIO: ING. FERNANDO MUSSI	
DIRECTORA PROV.: ING. LILIA ROSSI	
PROYECTO: *LUCCI Gerardo* Matrícula Nº 3-07735-7	*LUCCI Gerardo* Matrícula Nº 3-07735-7 COCHABAMBA 1267 - 2000 ROSARIO T.E. 0341 4818888 - 4818489 e-mail:sanitaforsanitarios@yahoo.com.ar
EDICIÓN 1° ETAPA: PTC L. BINETTI	FECHA: MAYO/09 — ESCALA s/e — *PLANO*