
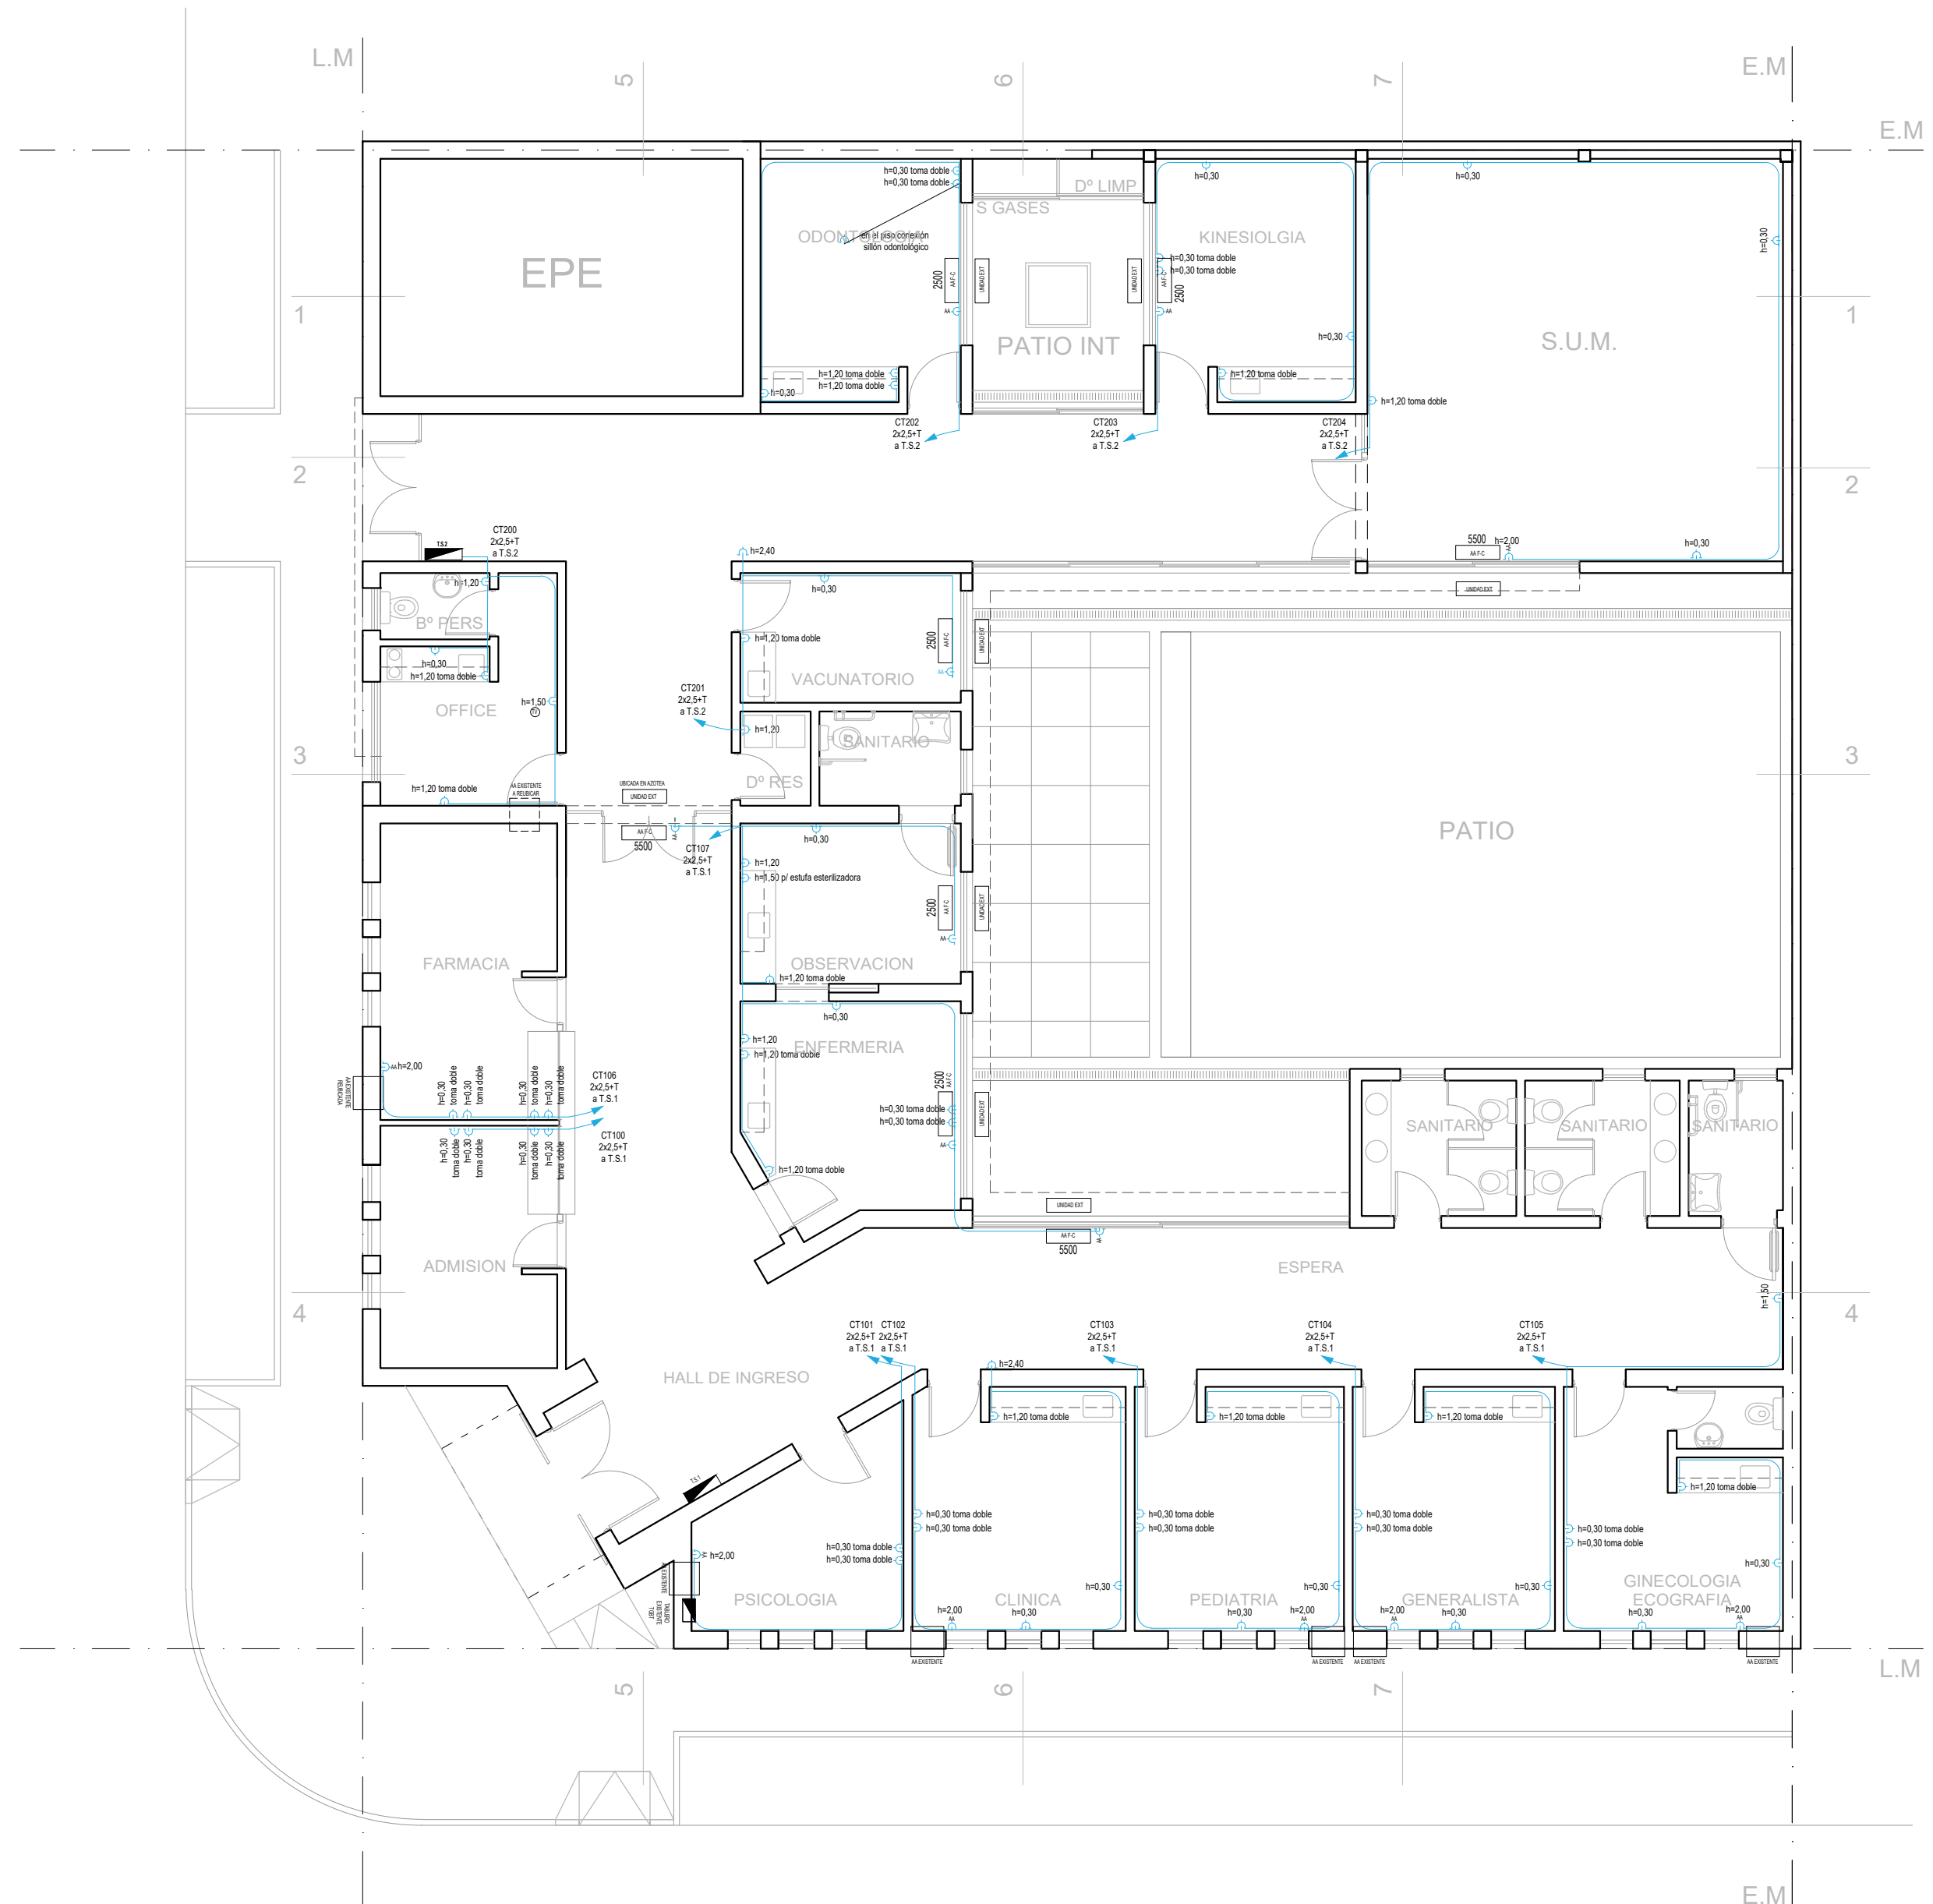
	TOMA IRAM simple completo - Marca Roda Schneider o calidad similar
	TOMA IRAM doble completo - Marca Roda Schneider o calidad similar
	Caño plastico 20mm LIBRE DE HALOGENOS - Embutido Marca Roda Tubelectric o calidad similar



NOTA 1:
TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MÍNIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES Y TAMAÑOS DE TABLEROS SERÁN LOS QUE RESULTEN DE LOS CÁLCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALES CÁLCULOS PARA LA COTIZACIÓN, NO SE ACEPTARÁN ADICIONALES DE NINGÚN TIPO ANTE LA OMISIÓN DE LAS MISMAS.

NOTA 2:
LA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS SECCIONALES DEBE SER POR BANDEJA EXCLUSIVA PARA ELECTRICIDAD, VER PLANO CD001.

PLANTA DE CIRCUITO DE TOMAS
1:100

**PROVINCIA
DE SANTA FE**

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT**

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
 ADO. SILVIA FERR

COORDINADOR DE PROYECTO
ABO. JOSE BARASEDAS


PROYECTISTA

OBRA

C.A.P.S N° 17
"Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

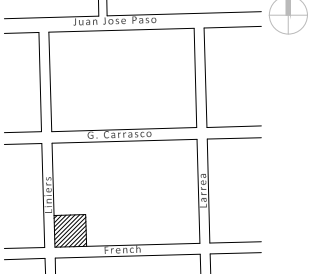

ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO INSTALACION ELECTRICA

AUTORE
ARQ. MIGLIORE

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
19-03-21	1:100	00

DENOMINACIÓN

IE-003

odas las medidas se verificarán en obra