


REFERENCIAS	
	Central telefónica
	Rack Central
	Bandeja portacables, chapa perforada, medidas 200 x 50 mm, con tabique divisorio. Altura h: 2.60m
	Antena WIFI cableada con UTP CAT.6
	Boca de conexión de red de datos RJ45 CAT.6
	Boca de conexión de red de telefonía RJ45 CAT.6
	Toma TV, cableado con cable coaxil RG6

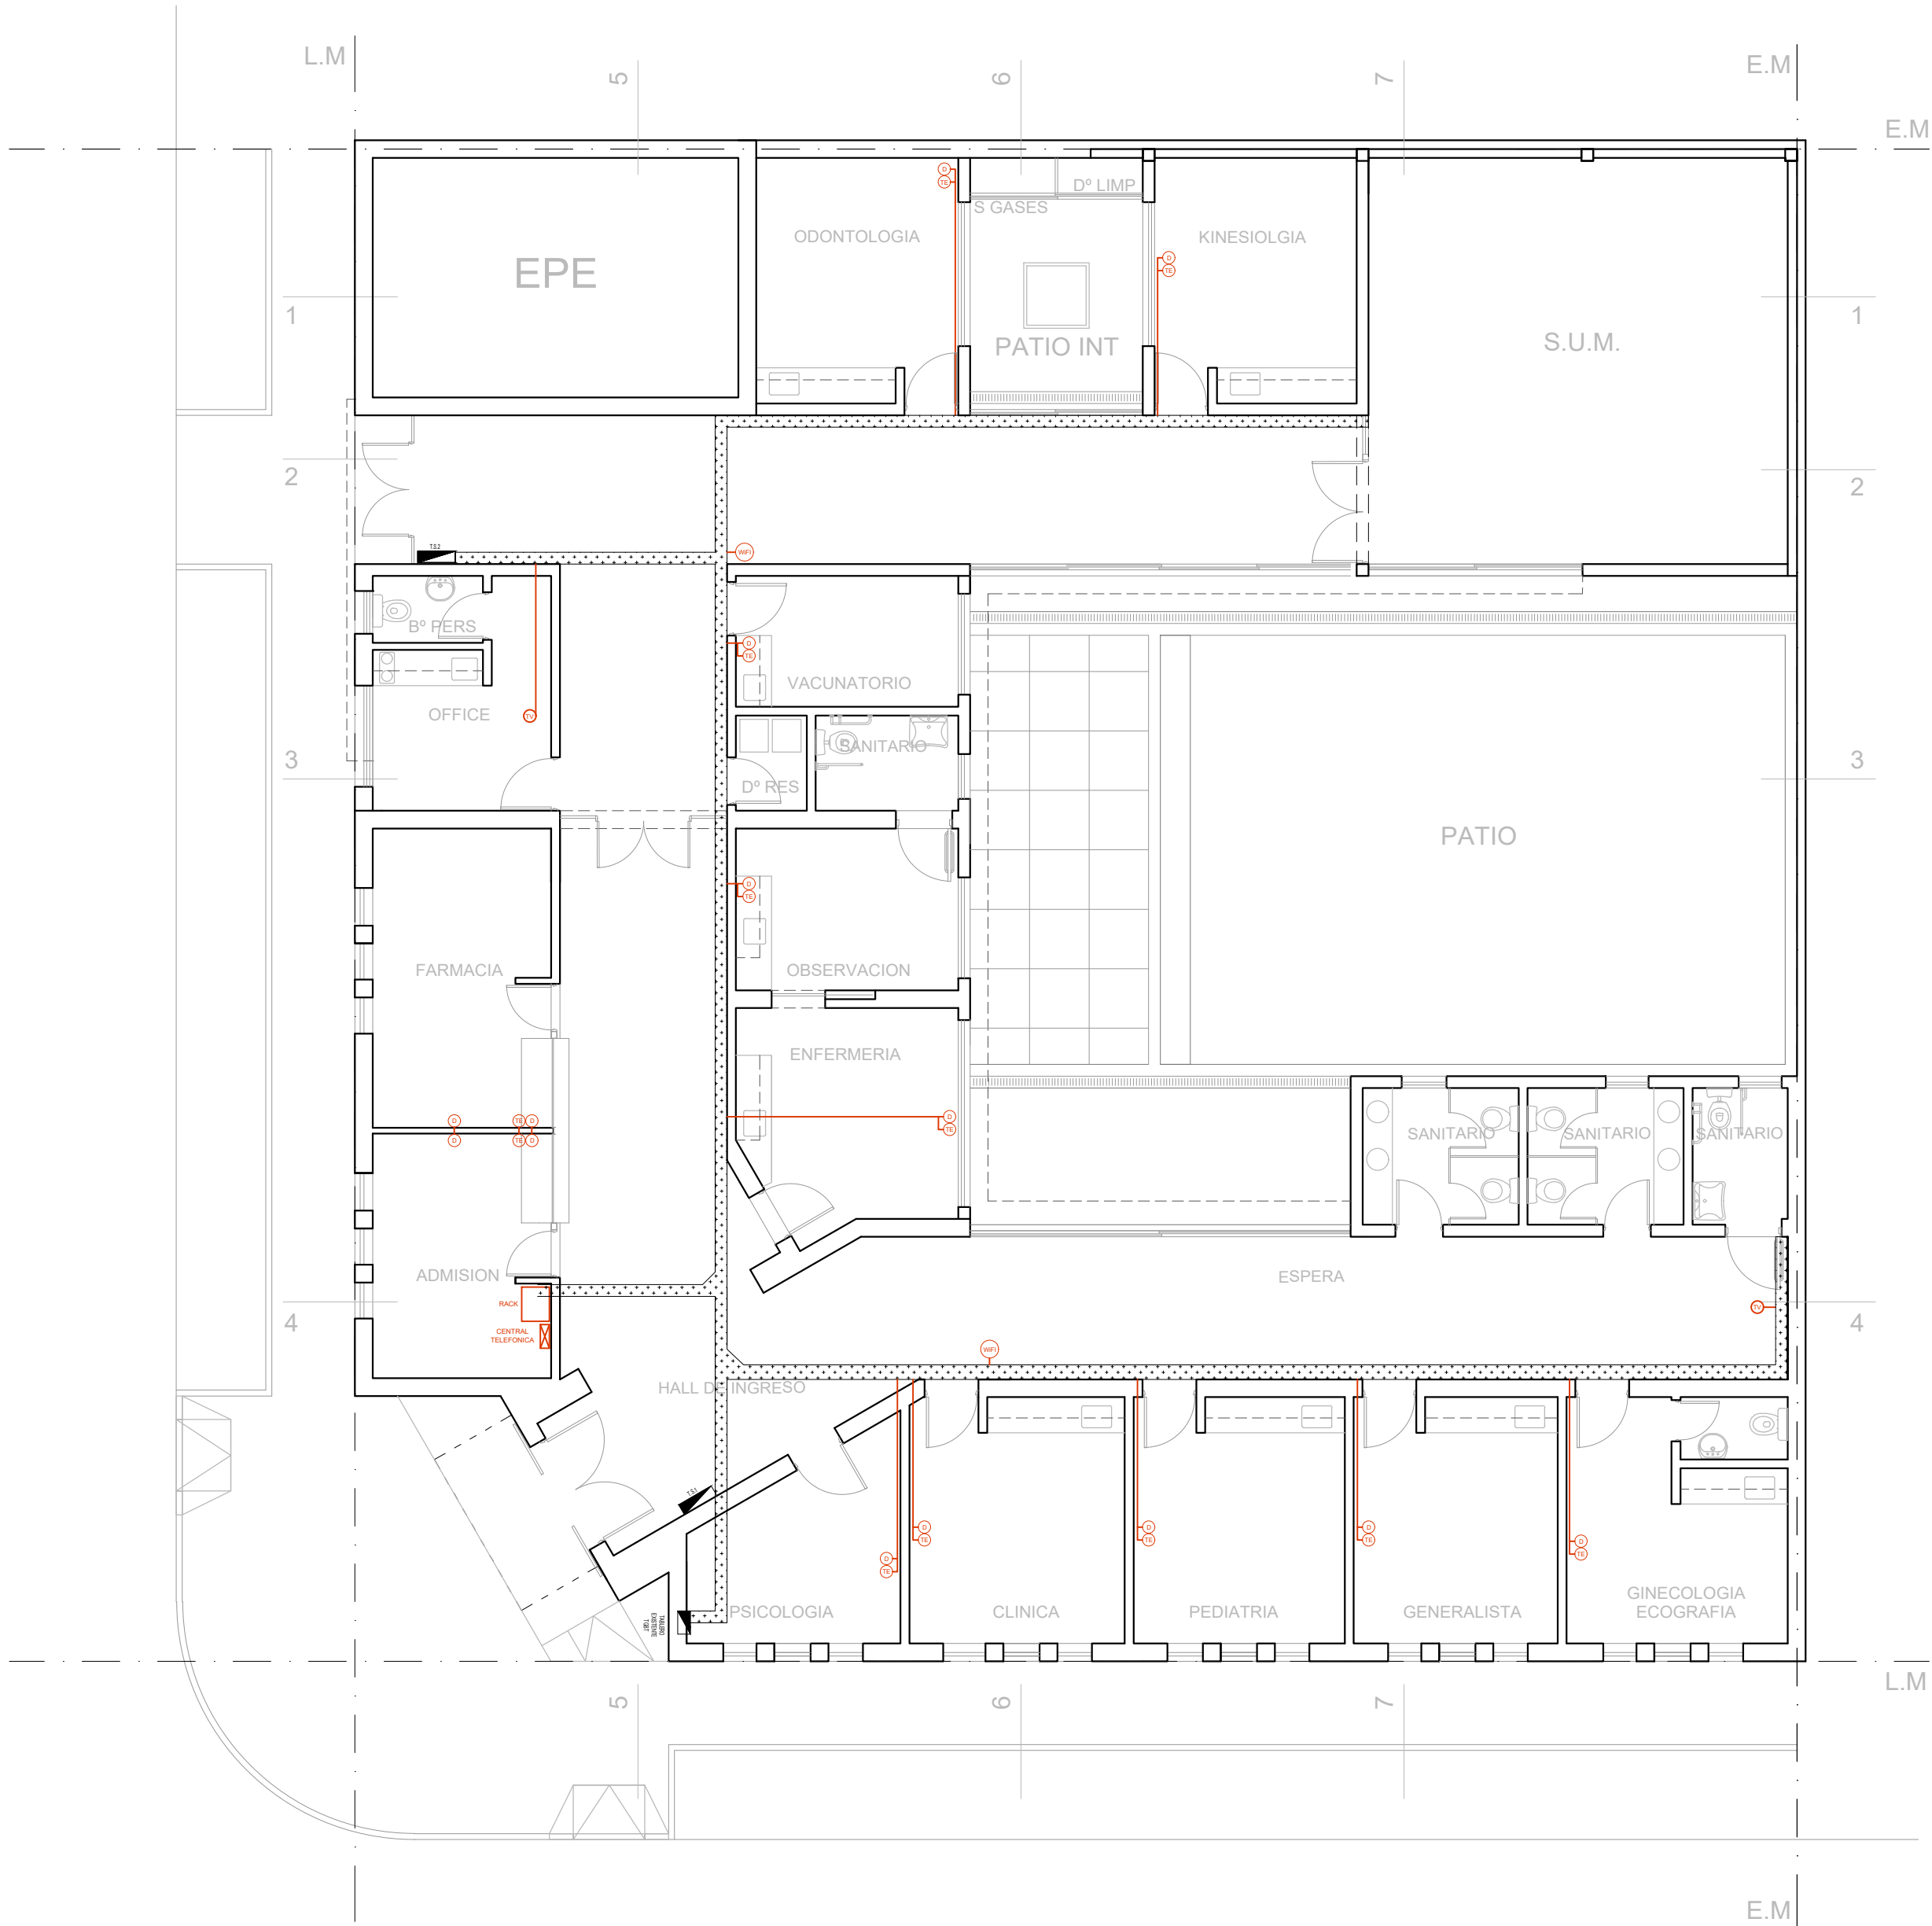

NOTA 1:
TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MÍNIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES Y TAMAÑOS DE TABLEROS SERÁN LOS QUE RESULTEN DE LOS CÁLCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALES CÁLCULOS PARA LA COTIZACIÓN, NO SE ACEPTARAN ADICIONALES DE NINGÚN TIPO ANTE LA OMISIÓN DE LAS MISMAS.

NOTA 2:
LA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS SECCIONALES DEBE SER POR BANDEJA EXCLUSIVA PARA ELECTRICIDAD.

INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES

1:100

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

C.A.P.S Nº 17
"Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

INST. CORRIENTES DEBILES

AUTOR

ARQ. MIGLIORE

FECHA

19-03-21

ESCALA

1:100

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

ICD-001

Todas las medidas se verificarán en obra