


- REFENCIAS
- Interruptor compacto - Schneider, Abb o Siemens.
  - Fusible para portafusible tabaquera - Schneider, Abb o Siemens.
  - Indicador luminoso led ojo de buey - Schneider, Abb o Siemens.
  - Interruptor termomagnetico - Schneider, Abb o Siemens.
  - Contactora - Schneider, Abb o Siemens.
  - Banco de capacitores trifásico - Schneider, Abb o Siemens.
  - Multimedidor digital - Schneider, Abb o Siemens.
  - Transformador de corriente - Schneider, Abb o Siemens.
  - Interruptor diferencial 30mA - Schneider, Abb o Siemens.
  - Interruptor diferencial 30mA Superinmunizado - Schneider, Abb o Siemens.

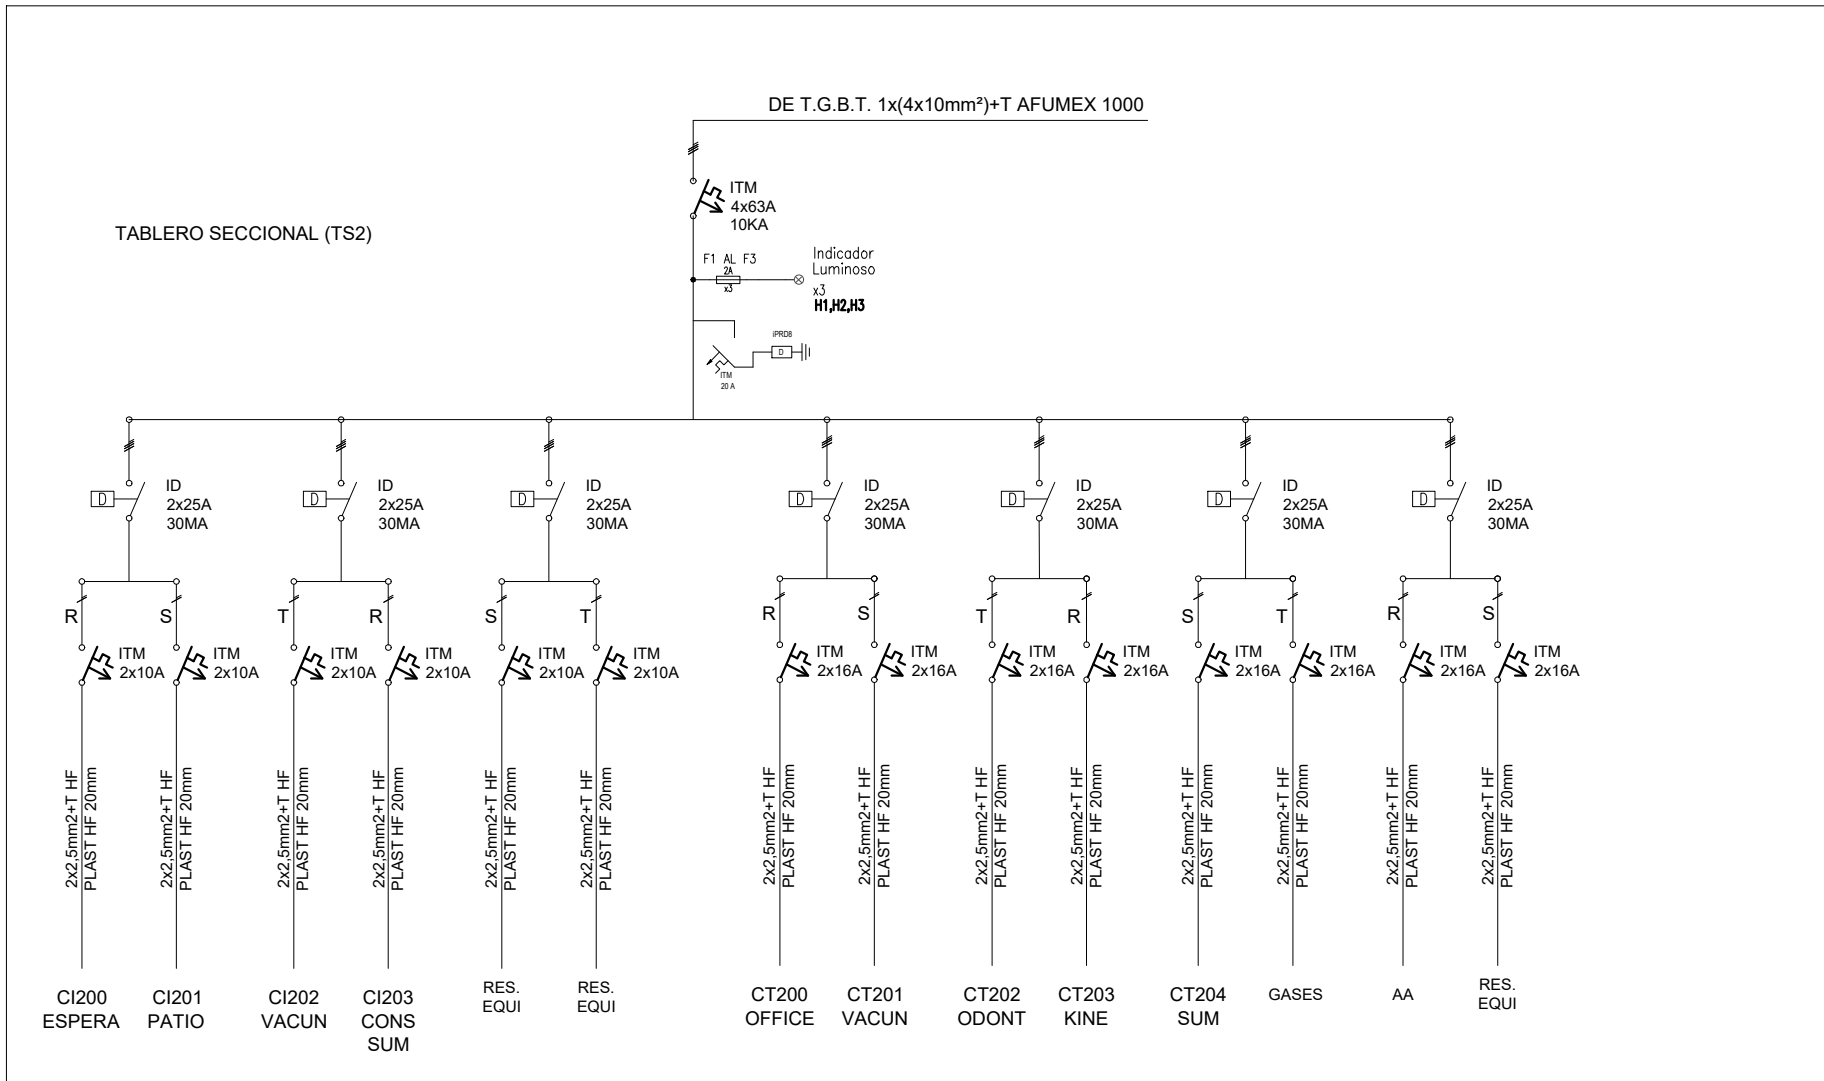

NOTA 1:  
TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MÍNIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES Y TAMAÑOS DE TABLEROS SERÁN LOS QUE RESULTEN DE LOS CÁLCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALES CÁLCULOS PARA LA COTIZACIÓN, NO SE ACEPTARÁN ADICIONALES DE NINGÚN TIPO ANTE LA OMISIÓN DE LAS MISMAS.

NOTA 2:  
LA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS SECCIONALES DEBE SER POR BANDEJA EXCLUSIVA PARA ELECTRICIDAD, VER PLANO CD001.

PLANTA DE LUMINARIAS  
1:100

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

C.A.P.S Nº 17 "Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

INSTALACION ELECTRICA

AUTAR

ARQ. MIGLIORE

FECHA

19-03-21

ESCALA

1:100

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

IE-004

Todas las medidas se verificarán en obra