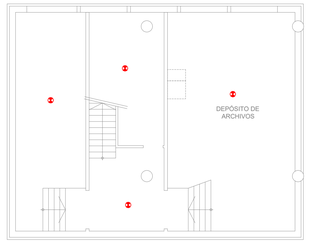

SUBSUELO
1:100

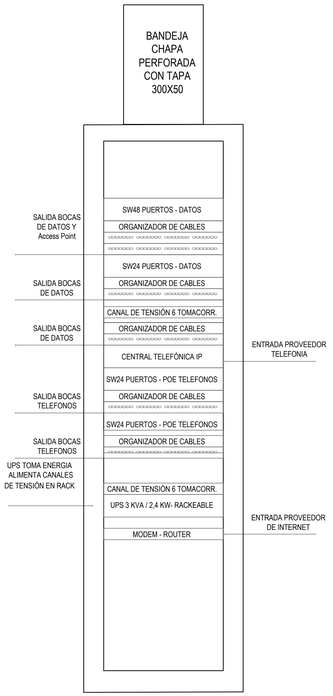

EQUIPAMIENTO RACK
RACK 19" 45 U x 600 mm DE PROFUNDIDAD

DETALLE EQUIPAMENTO
S/E

PLANTA BAJA
1:100

PRIMER PISO
1:100

SEGUNDO PISO
1:100

CI — Central de detección de incendio convencional. Capacidad mínima: 16 zonas. Hasta 32 dispositivos por zona. Apta para detectores de incendio convencionales.
Central Incendio Fire Clase Bentel J424-6 + Placa J400-EXP8 ampliacion de 8 Zonas o equivalente.
1 Sirena exterior
1 Sirena con sobresito
4 Zonas en planta baja interior
1 Zona en sala de máquinas (exterior)
4 Zonas en primer piso
2 Zonas en segundo piso

Sensor de término convencional.

Sirena de incendio con strobo S/PETP.

Avisador manual de incendio.

Sensor de iónico ó fotoeléctrico de humo convencional.

RACK DE 19" - 45 UNIDADES - 600 MM DE PROFUNDIDAD
- Puerta de vidrio.
- 1 (uno) Switch 10/100/1000 24 bocas Gigabit s/PETP.
- 2 (dos) Switches **POE** 10/100/1000 24 bocas Gigabit para bocas de telefonia s/PETP.
- 1 (uno) Switches 10/100/1000 48 bocas Gigabit s/PETP.
- Central telefónica HIBRIDA IP RACKABLE. 8 (ocho) lineas externa y 24 internas S/PETP. Salidas cableadas a la PATCH PANEL de 24 bocas.
- 5 Patcheras CATEGORIA 6 de 24 bocas. Incluye patch cords.
- Modem/router (servicio de internet)
- UPS rackeable 3000 VA / 220V. Autonomia : 6 minutos a 2000 W. Cobertura de los equipos del rack y de los servidores.

PUESTO DE TRABAJO EN PISO:
- Caja portamecanismos con tapa (Ackermann/Azanno) embutida en piso para:
- 4 tomacorrientes 220V / 10 A .
- 2 Conectores RJ45-CAT6 cableado UTP CAT6 hasta RACK

PUESTO DE TRABAJO EN PARED:
2 Caja Tablero/s cuadrada/s 10x10 (02-222PG2/H)
2 Módulo/s doble/s Schneider Rodia - 8 módulos (2x2) - WG45802I.
2 Módulo/s RJ45 - CATEGORIA 6 - según Norma EIA/TIA 606 - Schneider Rodia - WG45461.
2 Tomacorriente/s DOBLE/S universal 220V / 10 A con toma a tierra. - Schneider Rodia - WG45431I.
ALTURA 0,80 NPT

Antena wifi ubiquiti unifi uap-ac-lite dual band802.11ac 2.4/5.8ghz cableada con UTP CAT 5 e.

Fecha	Descripción

Santa Fe Provincia
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL
ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO
ING. ALEJANDRO PEREZ

PROYECTISTA
Oficina Técnica- Secretaría de Planeamiento- Municipalidad de Esperanza

OBRA
Refuncionalización y puesta en valor- Edificio de Correos- Esperanza- Depto. Las Colonias

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN:

ARCHIVO:
CORREO ESPERANZA - ING.dwg

ESPECIALIDAD:
Ingeniería

PLANO:
Instalación corrientes débiles

AUTOR:
Of. Técnica - Secr. de Planeamiento- Mun. de Esperanza

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
21-07-21	1:100	02

DENOMINACIÓN
I-CD01

Todos los derechos reservados