PLANTA BAJA

1:100

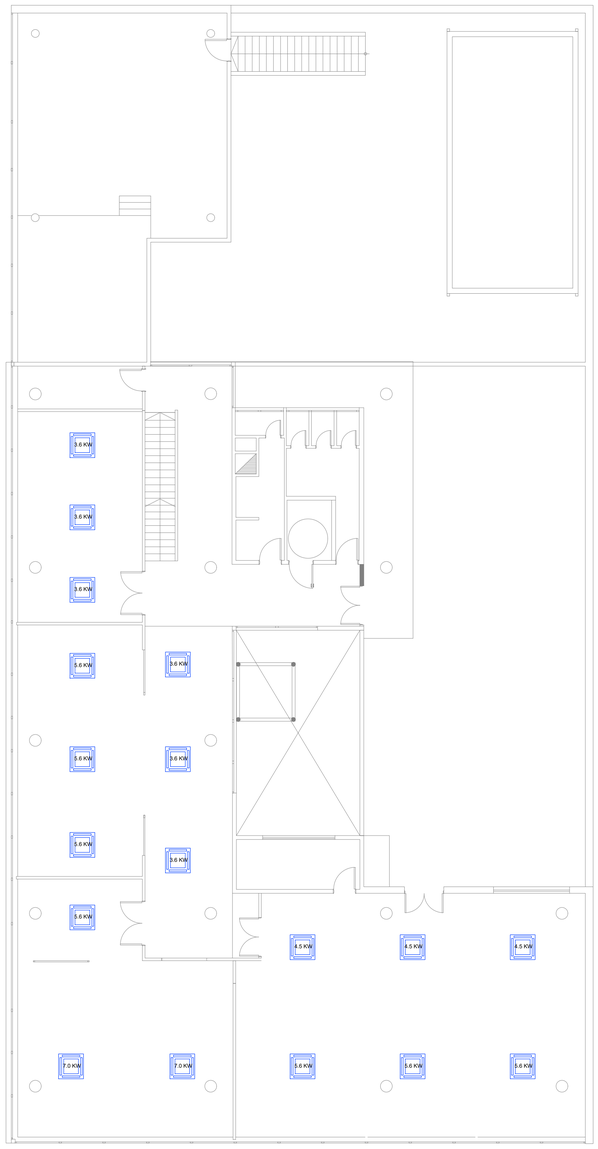

PRIMER PISO

1:100

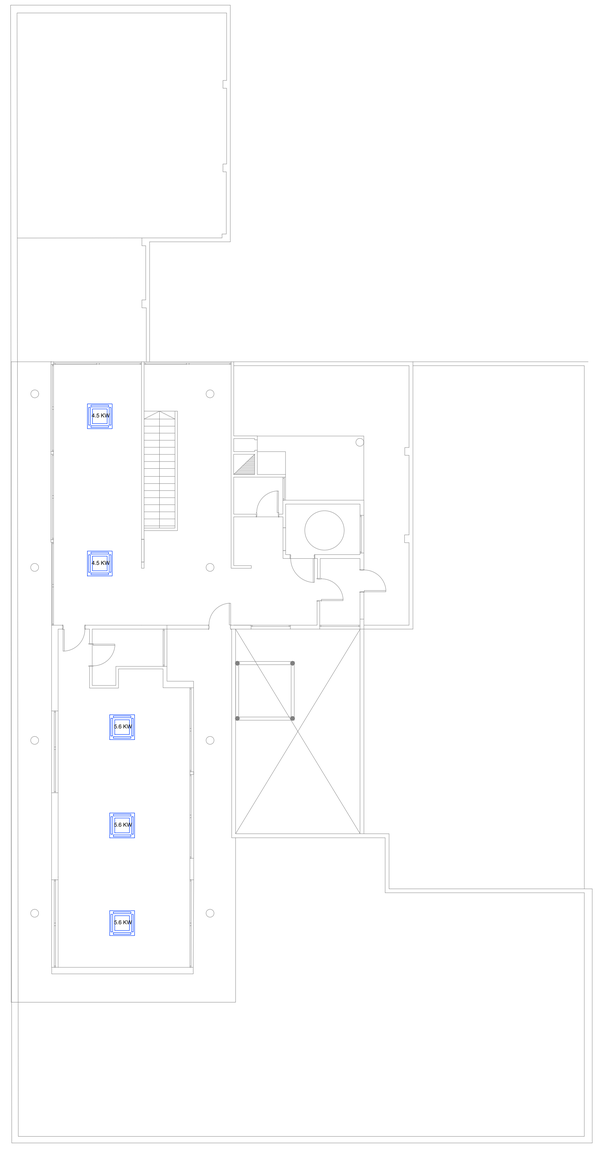

SEGUNDO PISO

1:100

Unidad Exterior VRF - 18 HP Capacidad Nominal Fco. : 50 KW Capacidad Nominal Calor : 56 KW	Unidad Interior Frio/Calor VRF Capacidad Nominal (TBH: 19 °C; TBS: 27 °C; TBSe: 35 °C): 3.600 W Tipo: Cassette - Cuatro Vias	Unidad Interior Frio/Calor VRF Capacidad Nominal (TBH: 19 °C; TBS: 27 °C; TBSe: 35 °C): 5.600 W Tipo: Cassette - Cuatro Vias
Unidad Interior Frio/Calor VRF Capacidad Nominal (TBH: 19 °C; TBS: 27 °C; TBSe: 35 °C): 2.800 W Tipo: Cassette - Cuatro Vias	Unidad Interior Frio/Calor VRF Capacidad Nominal (TBH: 19 °C; TBS: 27 °C; TBSe: 35 °C): 4.500 W Tipo: Cassette - Cuatro Vias	Unidad Interior Frio/Calor VRF Capacidad Nominal (TBH: 19 °C; TBS: 27 °C; TBSe: 35 °C): 7.100 W Tipo: Cassette - Cuatro Vias

Rev.	Descripción	Fecha

Usuario: G:\Otros Rep\Civil_Esperanza\Correo Esperanza_Simple\Planeamiento\Planeamiento_IMPLOTADO.DWG, 06/07/2021 08:56:16 a.m.

Santa Fe Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO

ING. ALEJANDRO PEREZ

PROYECTISTA

Oficina Técnica- Secretaría de Planeamiento- Municipalidad de Esperanza

OBRA

Refuncionalización y puesta en valor- Edificio de Correos- Esperanza- Depto. Las Colonias

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

CORREO ESPERANZA - ING.dwg

ESPECIALIDAD

Ingeniería

PLANO

Aires Acondicionados

AUTOR

Of. Técnica- Secr. de Planeamiento- Mun. de Esperanza

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
21-07-21	1:100	02

DENOMINACIÓN

I-AA01

Todas las medidas se verificarán en obra