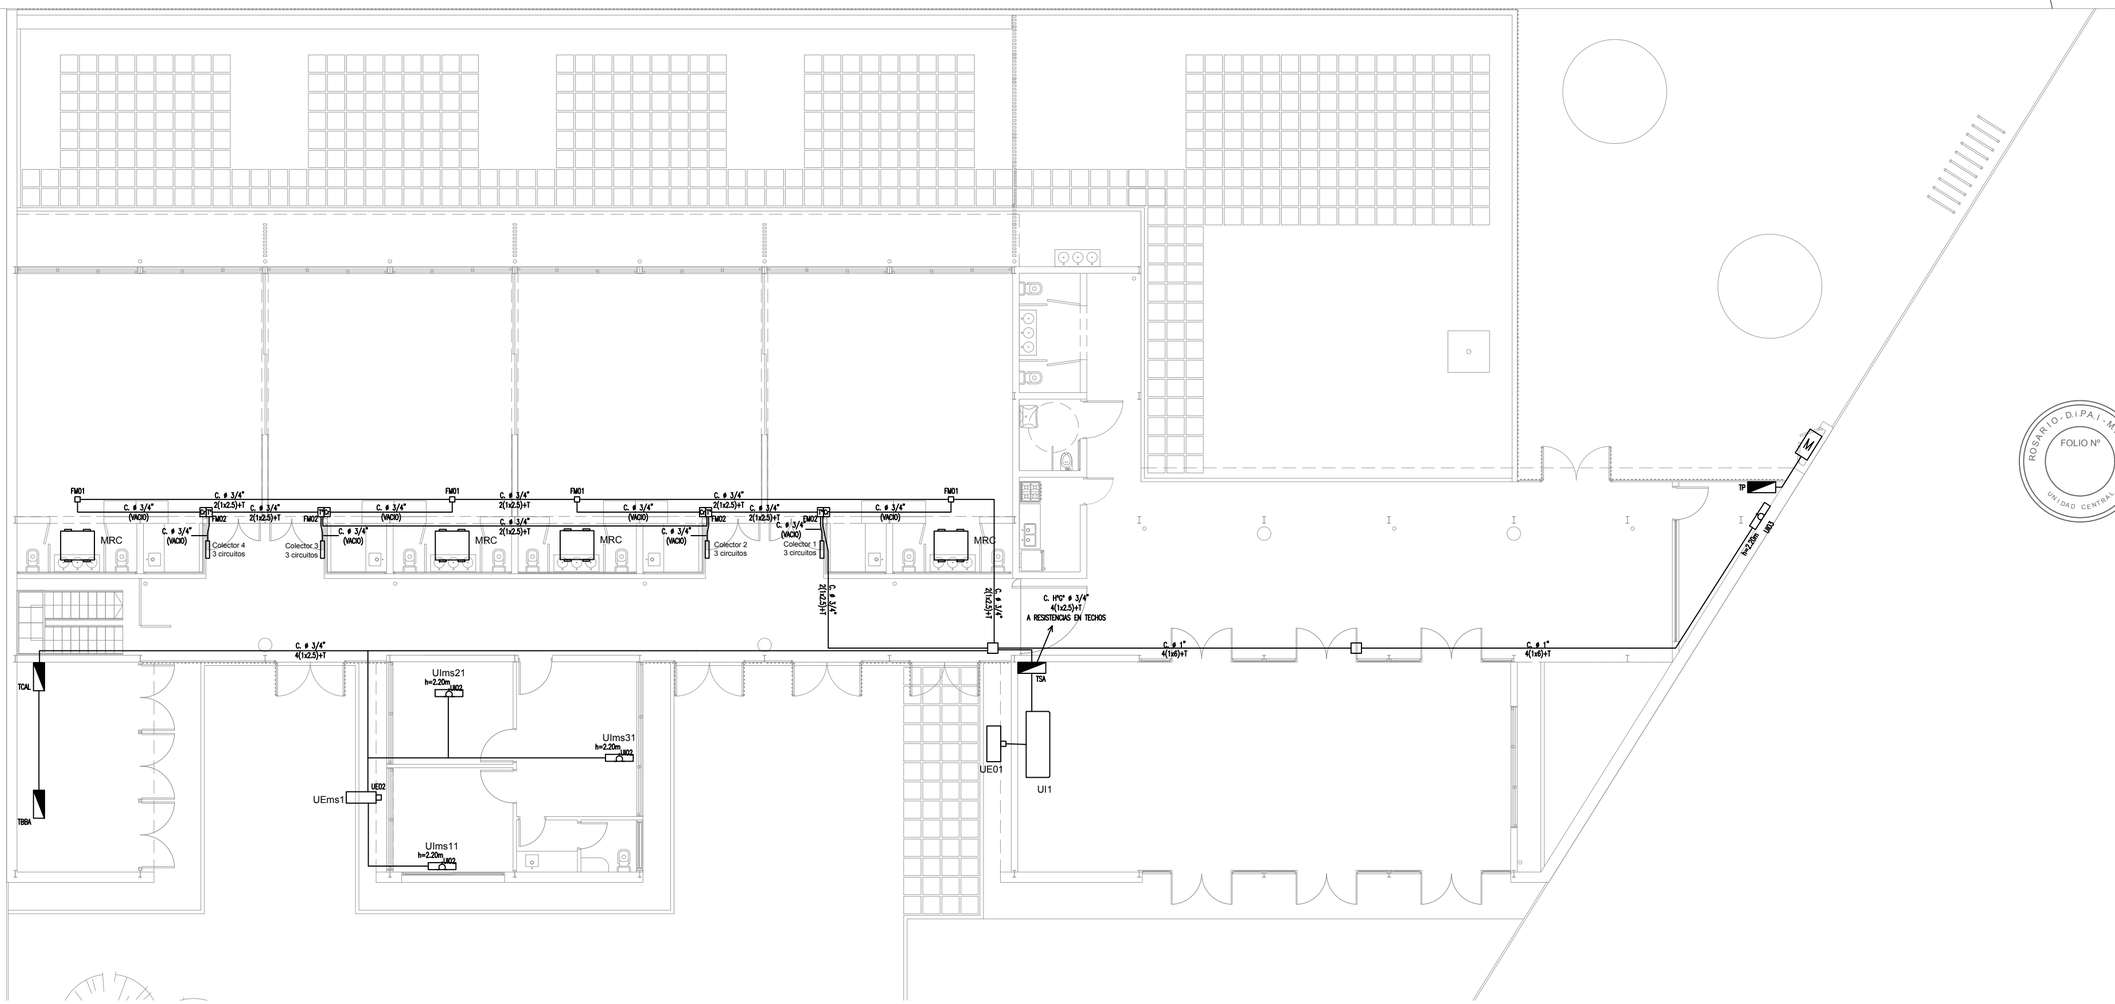

LISTADO DE TABLEROS ELECTRICOS

TP: TABLERO DE CORTE GENERAL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO
TSA: TABLERO SECCIONAL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO
TCAL: TABLERO DE CALDERAS. PROVISION CONTRATISTA TERMOMECANICA
TBBA: TABL. ELEVACION AGUA. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO

NOTA:
EXCEPTO INDICACION EN CONTRARIO TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EJECUTADAS EN CAÑO DE HIERRO NEGRO SEMIPESADO, DE ¾" DE DIAMETRO MINIMO. LOS MISMOS ESTARAN EMBUTIDOS EN TABIQUES Y PAREDES O SOBRE CIELORRASOS. EN ESTE ULTIMO CASO, LA SUJECION SE REALIZARA DIRECTAMENTE A LA LOSA A PARTIR DE SOPORTES CONSTRUIDOS CON RIELES TIPO "C", VARILLAS ROSCADAS Y GRAMPAS DE SUJECION CON TRATAMIENTO ANTI–CORROSIVO. LA FABRICACION DE LOS MISMOS DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA. COMO ALTERNATIVA SE PODRAN UTILIZAR CAÑOS DE PVC RIGIDOS, LIBRES DE HALOGENOS (IRAM 62386)
EN CASO QUE DEBAN COLOCARSE POR CONTRAPISO, SE UTILIZARAN CAÑOS DE PVC RIGIDO, DEL TIPO SEMIPESADO, AUTOEXTINGUIBLE, QUE CUMPLAN CON LAS PRESCRIPCIONES DE LAS NORMAS IRAM 62670.
EN ESPACIOS TECNICOS PODRAN UTILIZARSE CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO EJECUTADOS SEGUN LA MODALIDAD A LA VISTA, CON CAJAS DE PASO Y SALIDA DE ALUMINIO.
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES PARA LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION SERA DE 1.5 mm².
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES SERA DE 2.5 mm².
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES DE PROTECCION SERA DE 2.5 mm².
LOS CABLES DISPUESTOS EN CAÑERIA SERAN UNIPOLARES, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES TOXICOS Y CORROSIVOS; SE FABRICARAN BAJO NORMAS IRAM 62267.
LOS CABLES TENDIDOS EN BANDEJAS PORTACABLES O EN CAÑERIAS POR CONTRAPISO, SERAN DEL TIPO SUBTERRANEO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES TOXICOS Y CORROSIVOS; SE FABRICARAN BAJO NORMAS IRAM 62266.

REFERENCIAS

- BOCA DE TECHO C/GANCHO DE CENTRO
- BOCA DE PARED
- LLAVE DE 1 PUNTO
- LLAVE DE 2 PUNTOS
- LLAVE DE 3 PUNTOS
- LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA
- LLAVE COMBINACION
- TOMACORRIENTE 220V+T, 10A
- TABLERO ELECTRICO
- MEDIDOR DE ENERGIA
- EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA APLICADO A LUMINARIA LED
- TERMOSTATO PISO RADIANTE
- CONTROL ALAMBRICO AIREADORES
- BOCA PARA DATOS
- BOCA PARA TELEFONO
- ACCESS POINT CON ALIMENTACION PoE
- CAMARA IP CON ALIMENTACION PoE
- CENTRAL DE ALARMA C/INTRUSOS
- DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR
- DETECTOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR
- SIRENA EXTERIOR
- SENSOR MAGNETICO
- TECLADO DE ACTIVACION

Rev.	Descripción	Fecha

ROSARIO - D.I.P.A.I. - MISPyH
FOLIO Nº
UNIDAD CENTRAL

Santa Fe Provincia
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

COORDINACIÓN DE PROYECTO
ARQ. MARCELO TIRONI

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
CONSTRUCCIÓN "JARDÍN DE INFANTES POSPANDEMIA Nº134", LOCALIDAD DE SAN JAVIER - DEPARTAMENTO SAN JAVIER - PROVINCIA DE SANTA FE".-

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO
IE04_JSJ.dwg

ESPECIALIDAD
ELECTRICIDAD

PLANO
FUERZA MOTRIZ

AUTOR
ING. HORACIO IGLESIAS

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
02-22	1:125	00

DENOMINACIÓN
IE04

Todas las medidas se verificarán en obra