

REFERENCIAS INSTALACION DE AGUA

PROVISION AGUA FRIA

PROVISION AGUA CALIENTE

⌋

LLP AF

LLAVE DE PASO AGUA FRIA

⌋

LLP AC

LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE

B°

BACHA

I°

INODORO

B°

BIDET

Du°

DUCHA

↑


CDS

CANILLA DE SERVICIO

NOTAS:

1) LOS TANQUES DE INCENDIO Y DE PROVISION DE AGUA DEBERÁN ESTAR COMPARTIDOS Y VINCULADOS

2) TODOS LOS DEPÓSITOS DE INODOROS SERÁN POR VÁLVULA

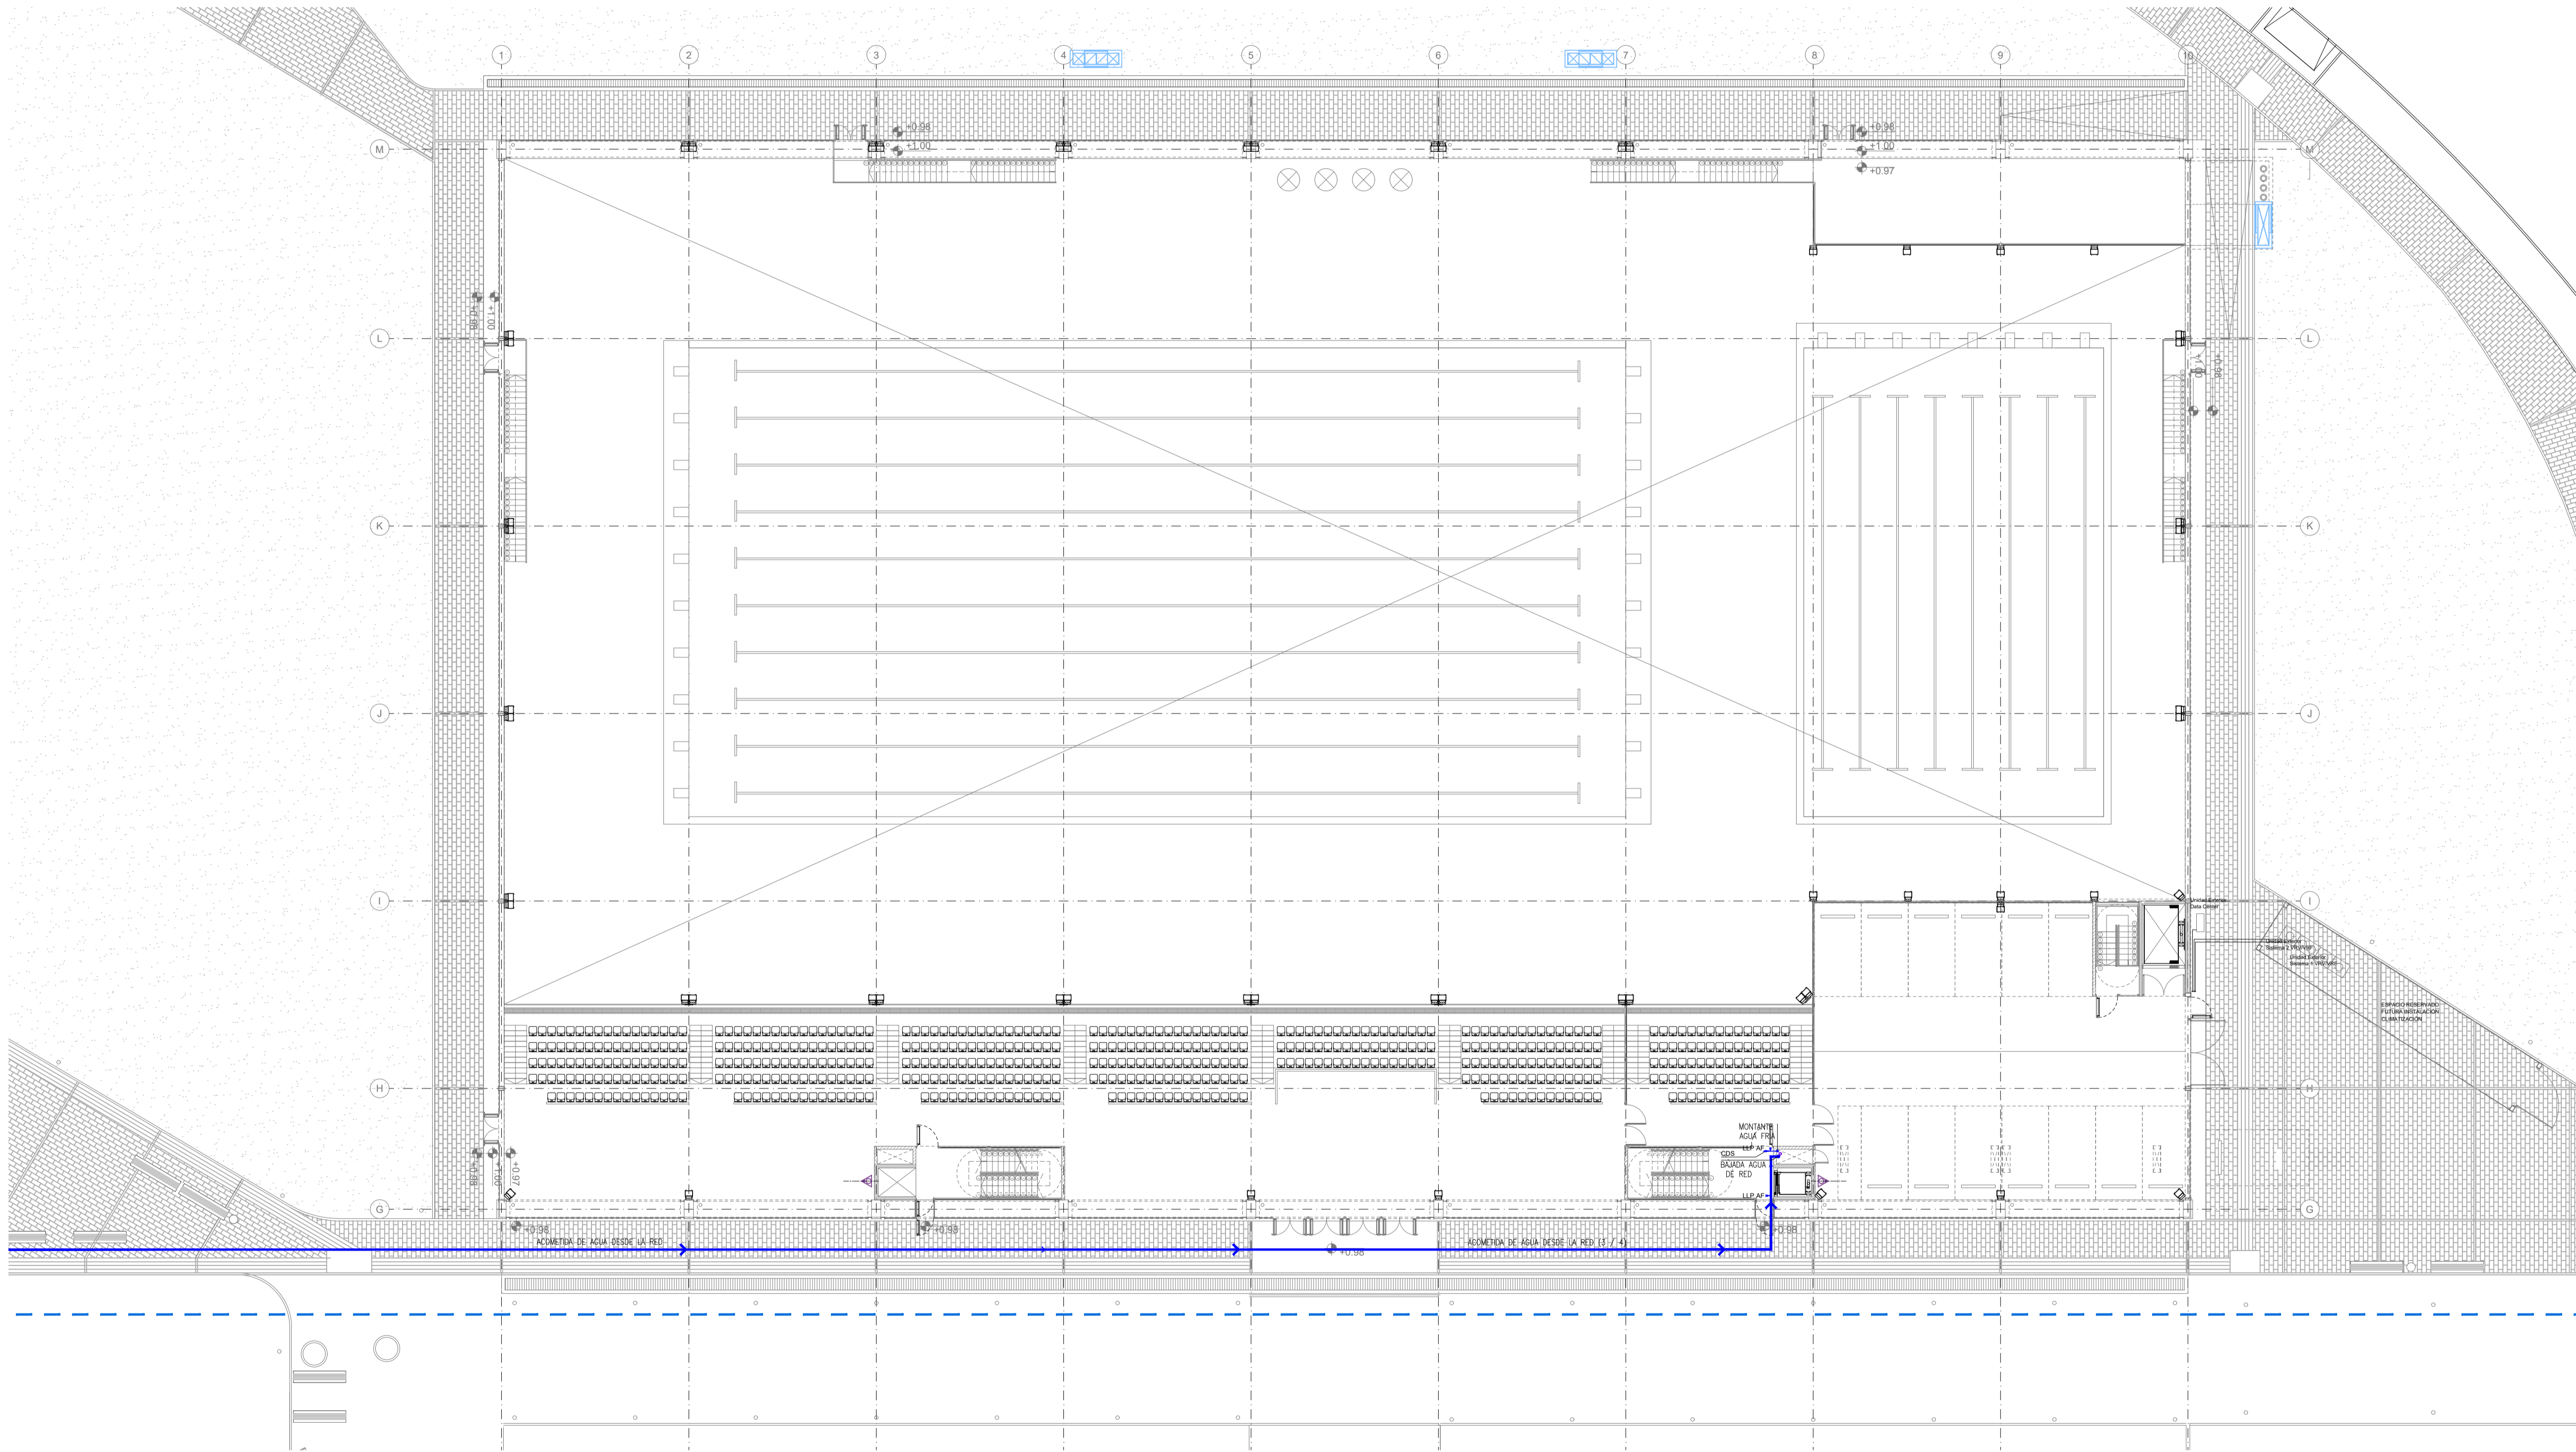

PLANTA PLANTA BAJA ESC. 1:200

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL

MMO. GUSTAVO SOLIS

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

EDIFICIO

CERARD

OBRA

PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL

PLANO

CER_IA_PB_01 AGUA

EQUIPO DE PROYECTO

ING. BERGERO ARQ. PAUTASSO

ARQ. SCARANO ARQ. GARCIA

ARQ. ORELLANA ARQ. MIGLIORE

ARQ. TAVOLINI ARQ. PEUCHOT

ARQ. CAMPODONICO ARANZA GIMENEZ

JULIO 2020

DESIGNACION

1:200 IAPB01