




REFERENCIAS INSTALACION DE AGUA	
	PROVISION AGUA FRIA
	PROVISION AGUA CALIENTE
Y LLP AF	LLAVE DE PASO AGUA FRIA
Y LLP AC	LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE
Bº	BACHA
Iº	INODORO
Bº	BIDET
Duº	DUCHA
† CDS	CANILLA DE SERVICIO

NOTAS:

- 1) LOS TANQUES DE INCENDIO Y DE PROVISION DE AGUA DEBERÁN ESTAR COMPARTIDOS Y VINCULADOS
- 2) TODOS LOS DEPÓSITOS DE INODOROS SERÁN POR VÁLUVA

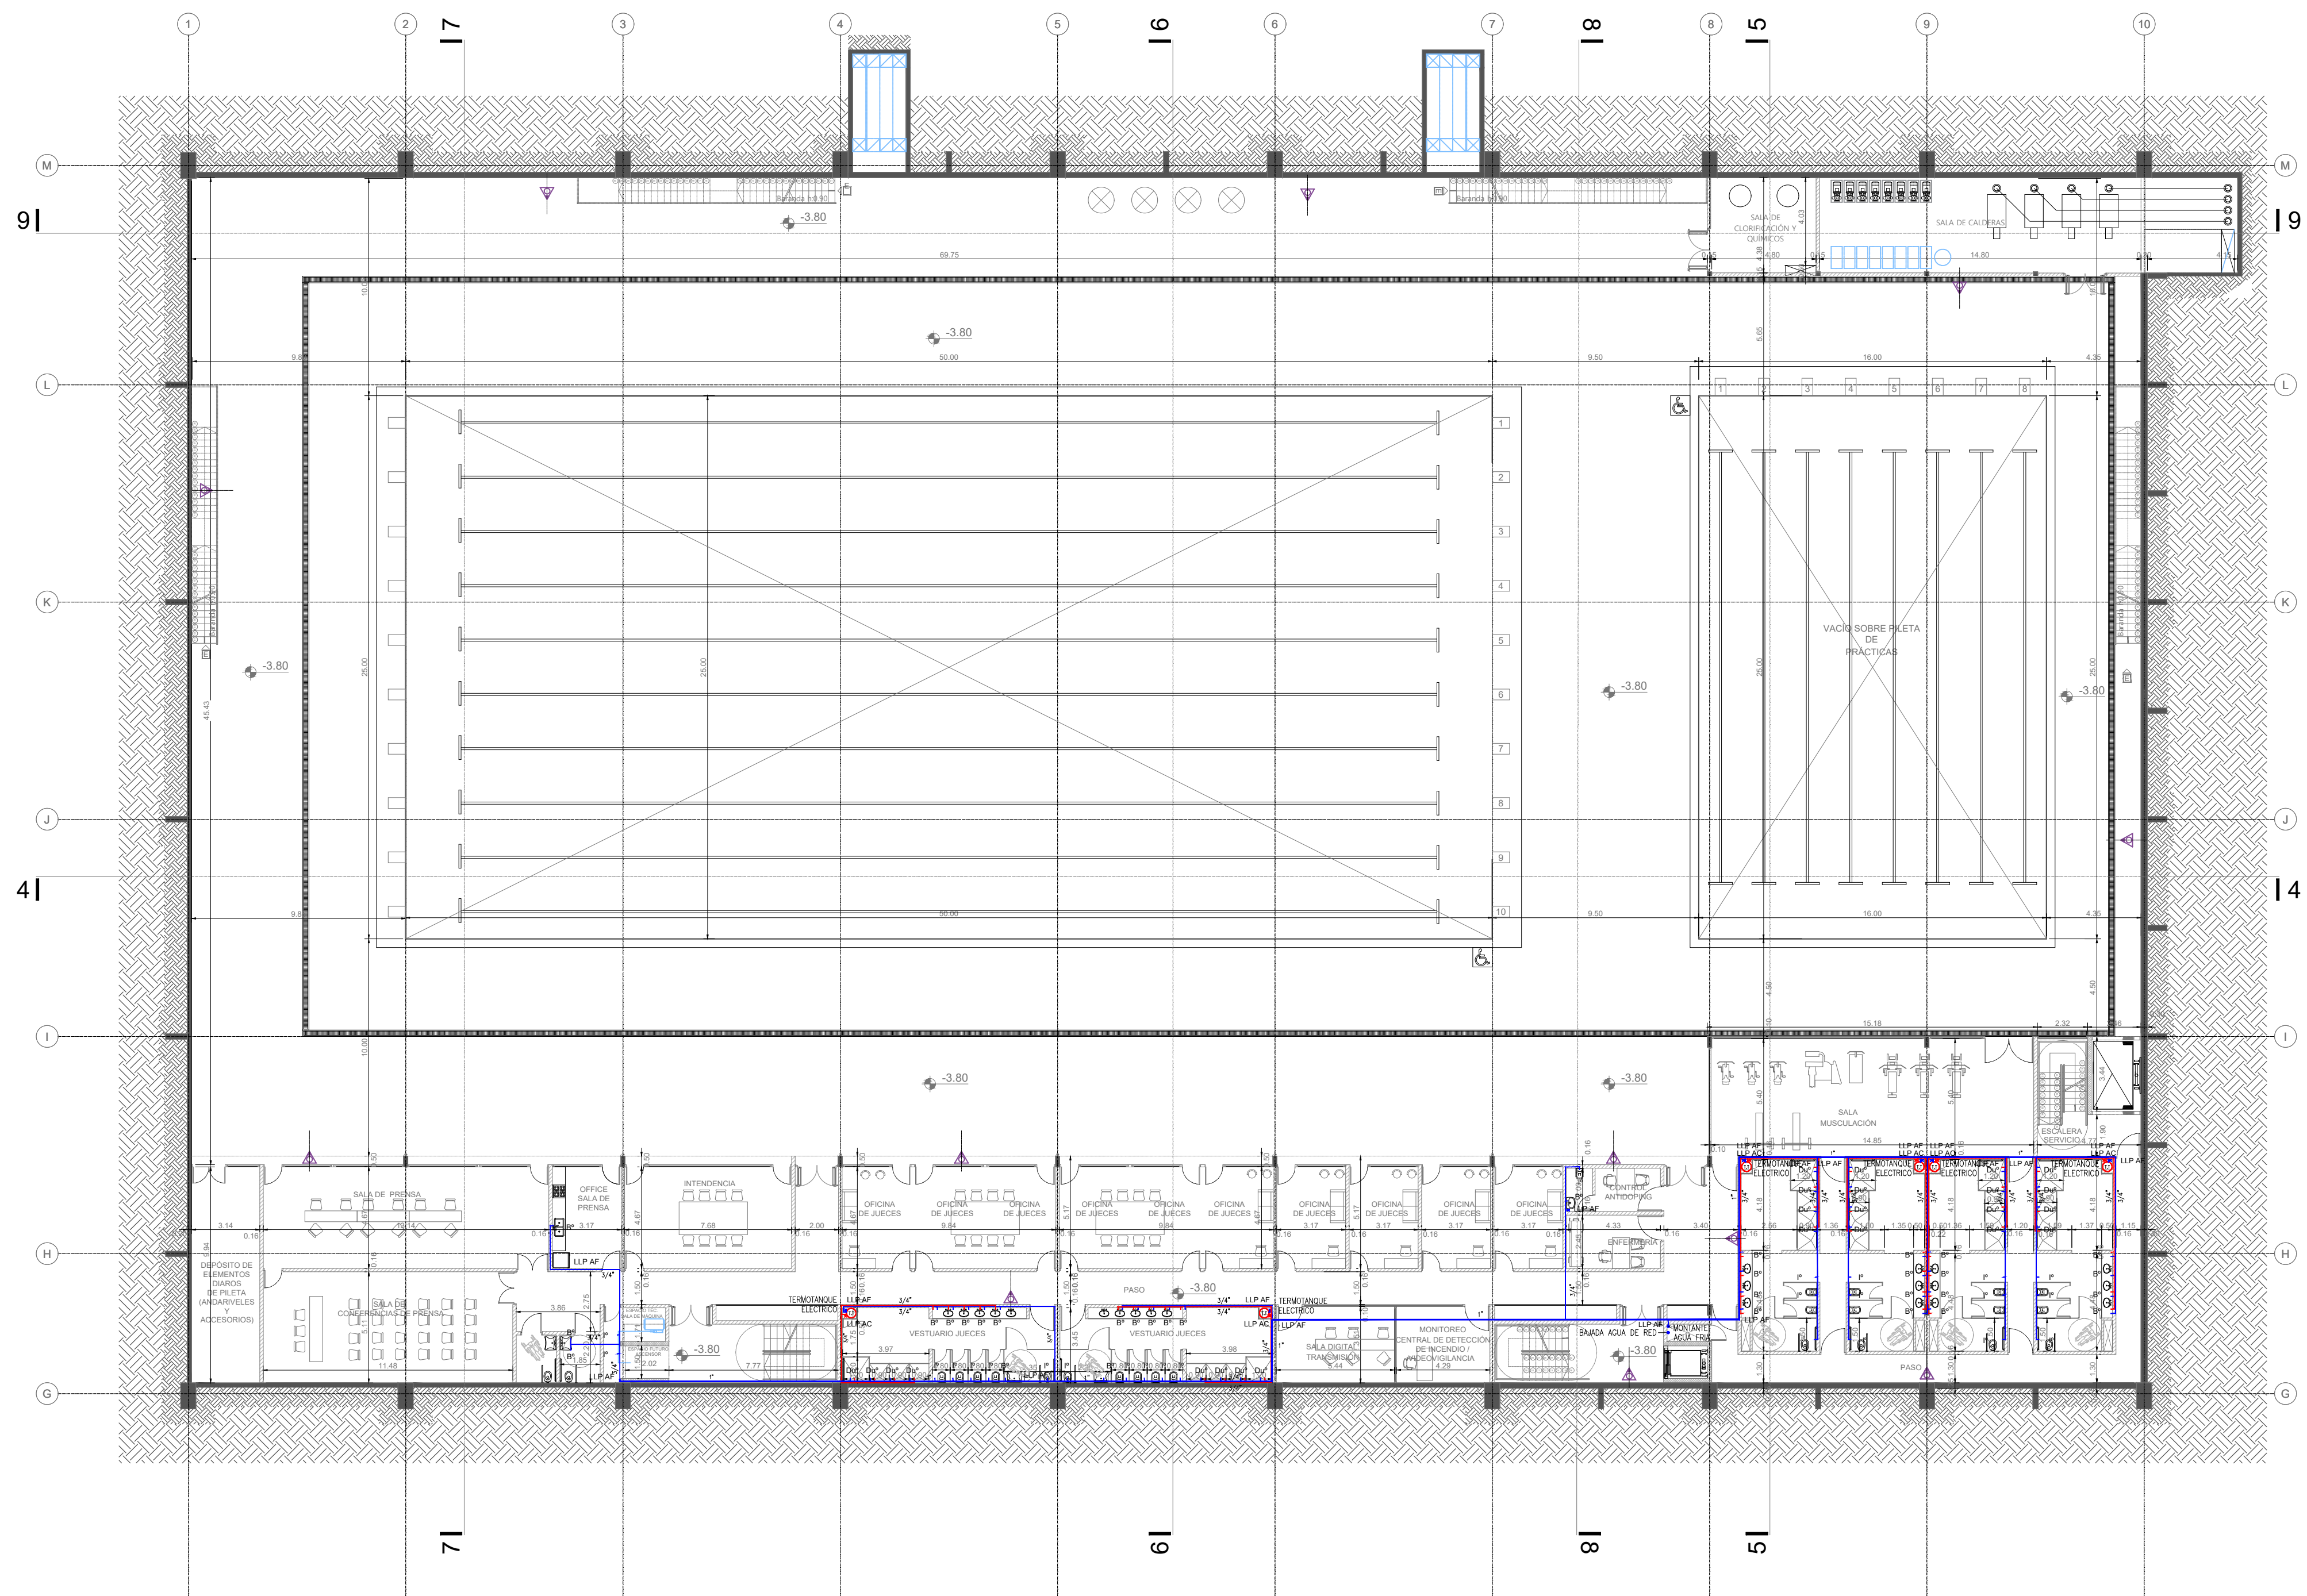

PLANTA 1 SS ESC. 1:200