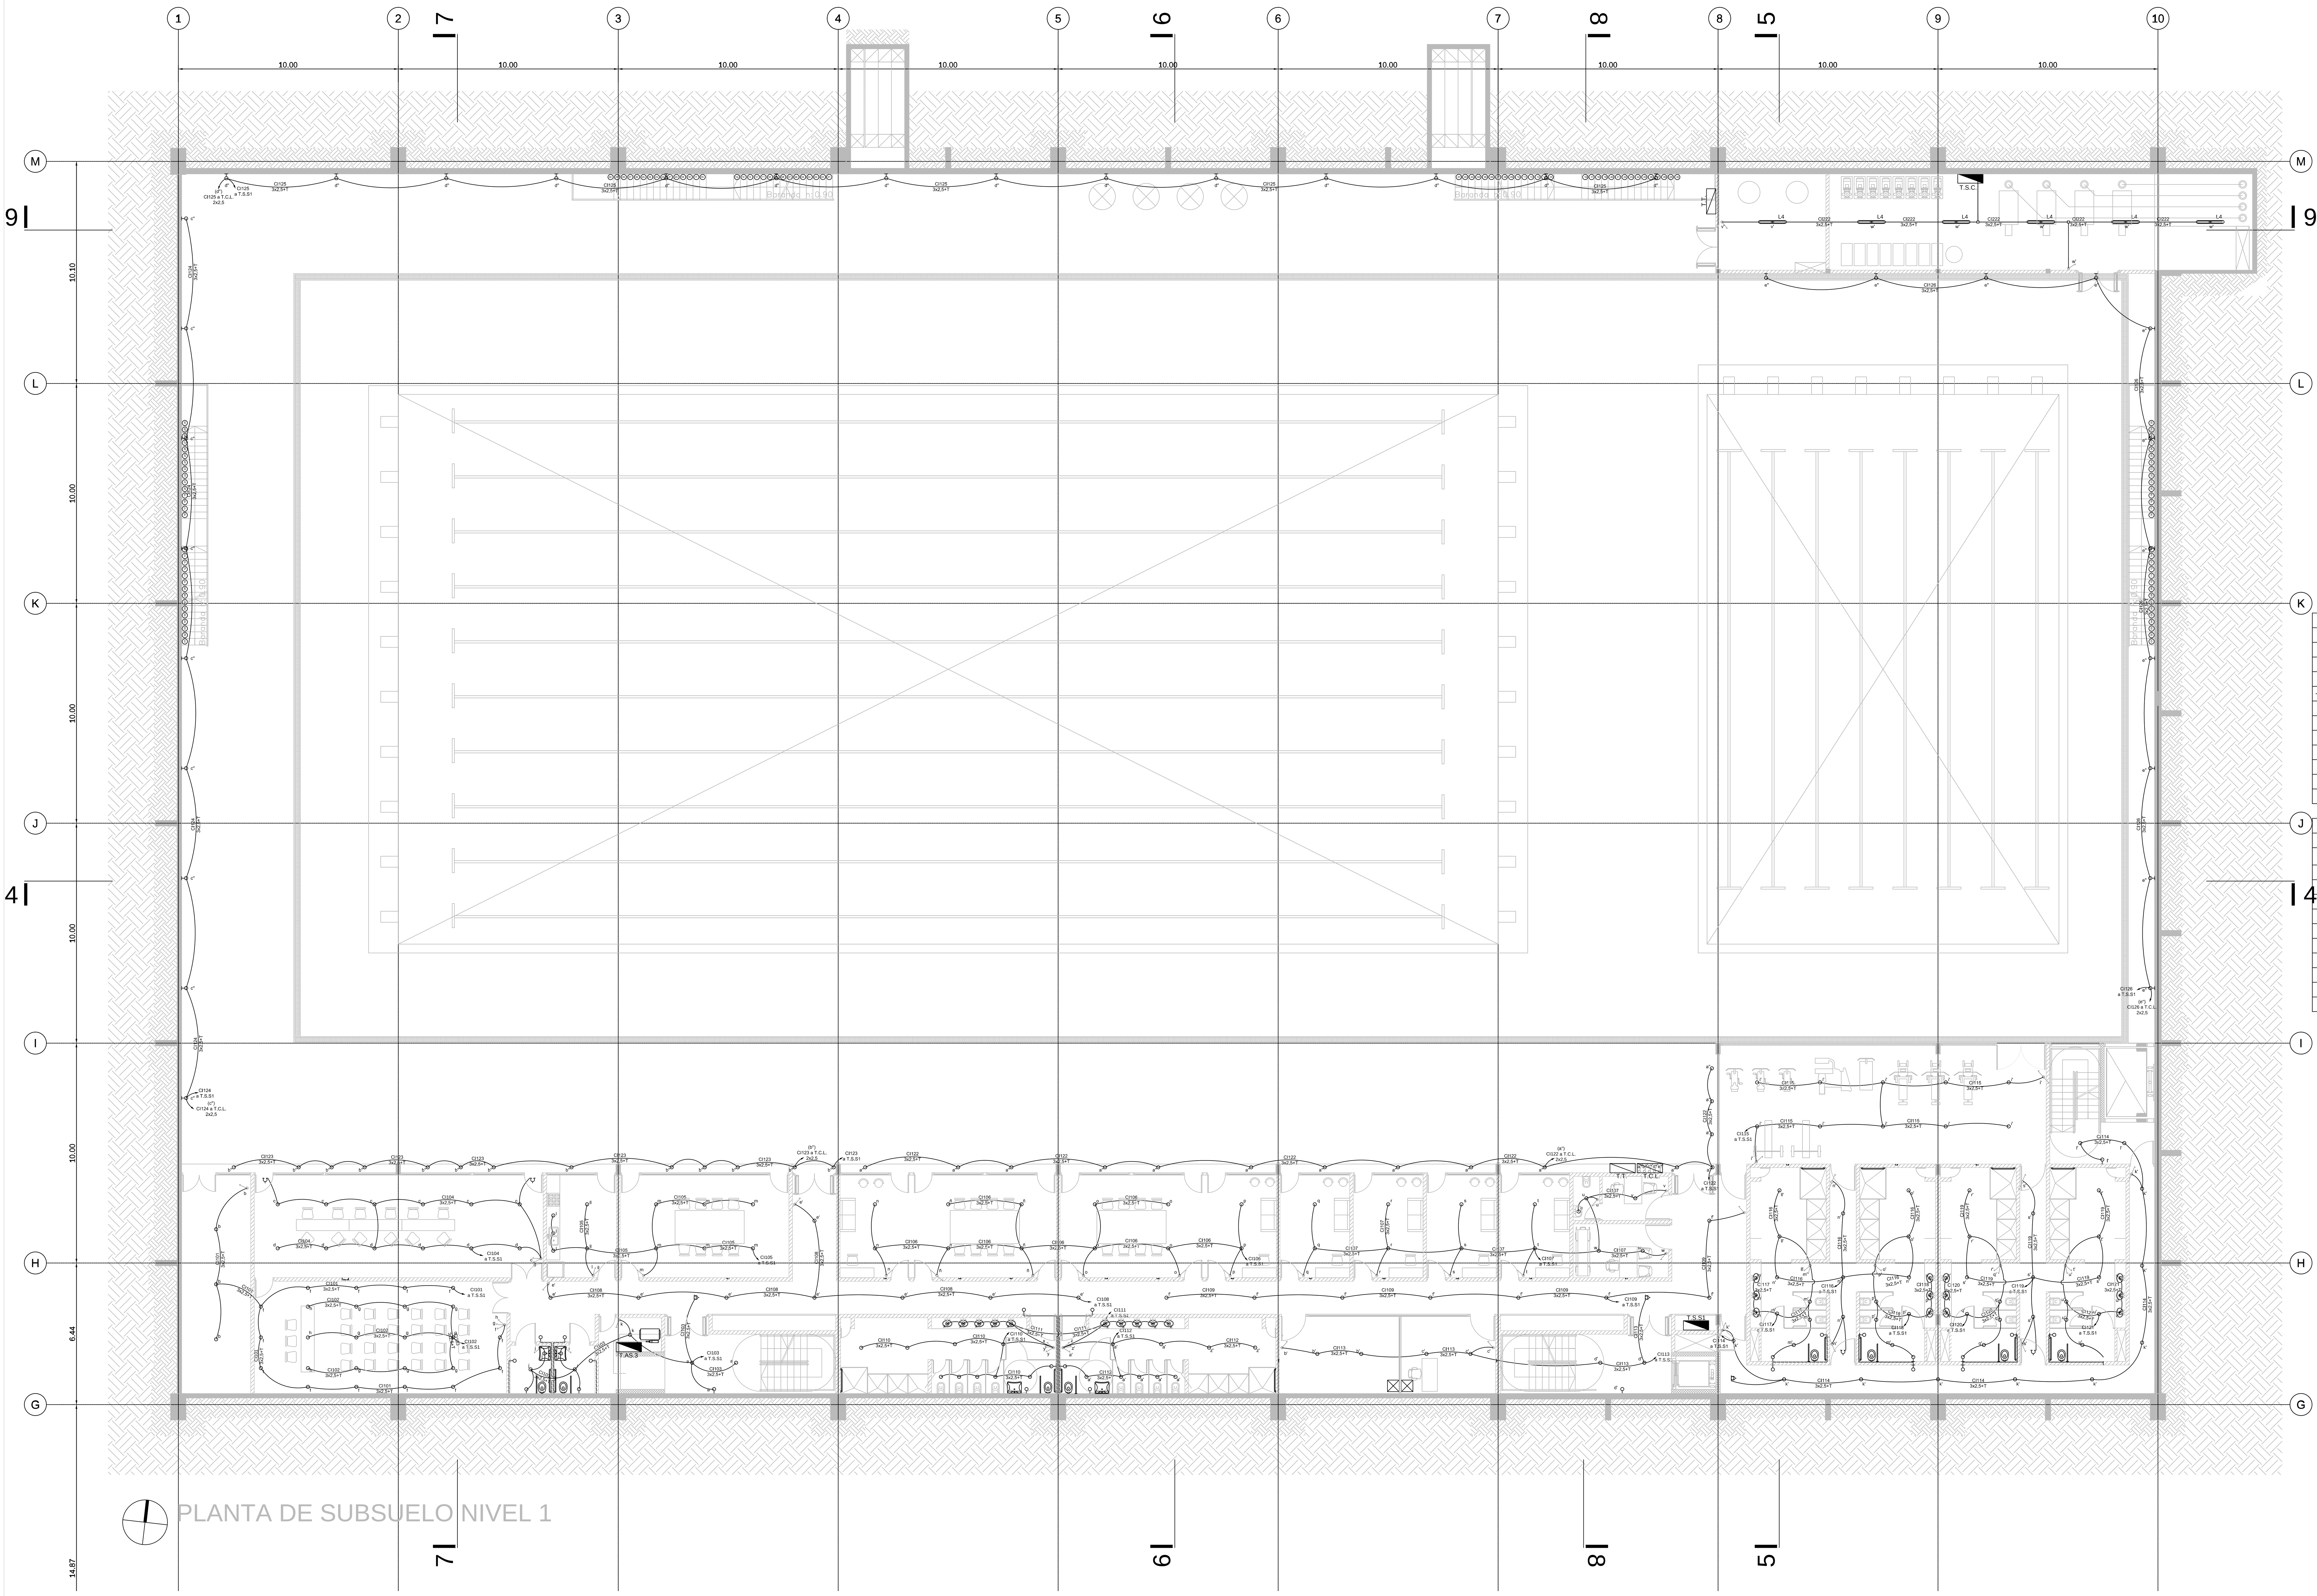

REFERENCIAS

	- Tomacorriente simple 220V - 10A
	- Tomacorriente doble 220V - 10A
	- Caja rectangular tubelectric HF, embutida con modulo de llave completa. Cableado unipolar 2x1,5mm²+T.
	- Caja octogonal embutida en cielorraso
	- Caja octogonal embutida en pared
	- Caño tubelectric HF 20 mm, embutido
	- Caja tubelectric HF 100x100x50 mm
	- Caja tubelectric HF 150x100x50 mm
	- Camara inspeccion 40 x 40 cm, con tapa H° G° 4 mm esp. (semilla melon)
	- Bandeja perforada 450 mm SAMET
	- Bandeja perforada 300 mm SAMET
	- Bandeja perforada 100 mm SAMET
	- Caja p/modulo DIN de embutir 16 polos, blanca y fume, GENROD

REFERENCIAS

T.G.B.T.	TABLERO GENERAL BAJA TENSION
T.T.D.	TABLERO TOMAS DATOS
T.T.P.T.	TABLERO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO
T.UPS	TABLERO UPS
T.S.S1	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1
T.S.S2	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1
T.S.PB	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1
T.A.A.	TABLERO AIRES ACONDICIONADOS
T.AS.1	TABLERO ASCENSOR 1 / 2 / 3
T.S.C.	TABLERO SECCIONAL CALDERAS
T.B.F.P.	TABLERO BOMBAS FILTRADO PILETA
T.B.C.	TABLERO BOMBAS CISTERNA
T.B.I.	TABLERO BOMBAS INCENDIO

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL
MMO. GUSTAVO SOLIS

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. JOSE RABASEDAS

EDIFICIO
CERARD

OBRA
PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL

PLANO
CIRCUITOS ILUMINACION SUBSUELO 1

EQUIPO DE PROYECTO
ING. BERGERO, ARQ. PAUTASSO
ARQ. SCARANO, ARQ. GARCIA
ARQ. ORELLANA, ARQ. MIGLIORE
ARQ. TAVOLINI, ARQ. PEUCHOT
ARQ. CAMPODONICO, ARANZA GIMENEZ

ESPECIALISTA
Ing. Luis M. Godoy

JULIO 2020

ESCALA 1:100
DESIGNACION IE03

Di.P.A.I.
UNIDAD CENTRAL DE PROYECTO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA